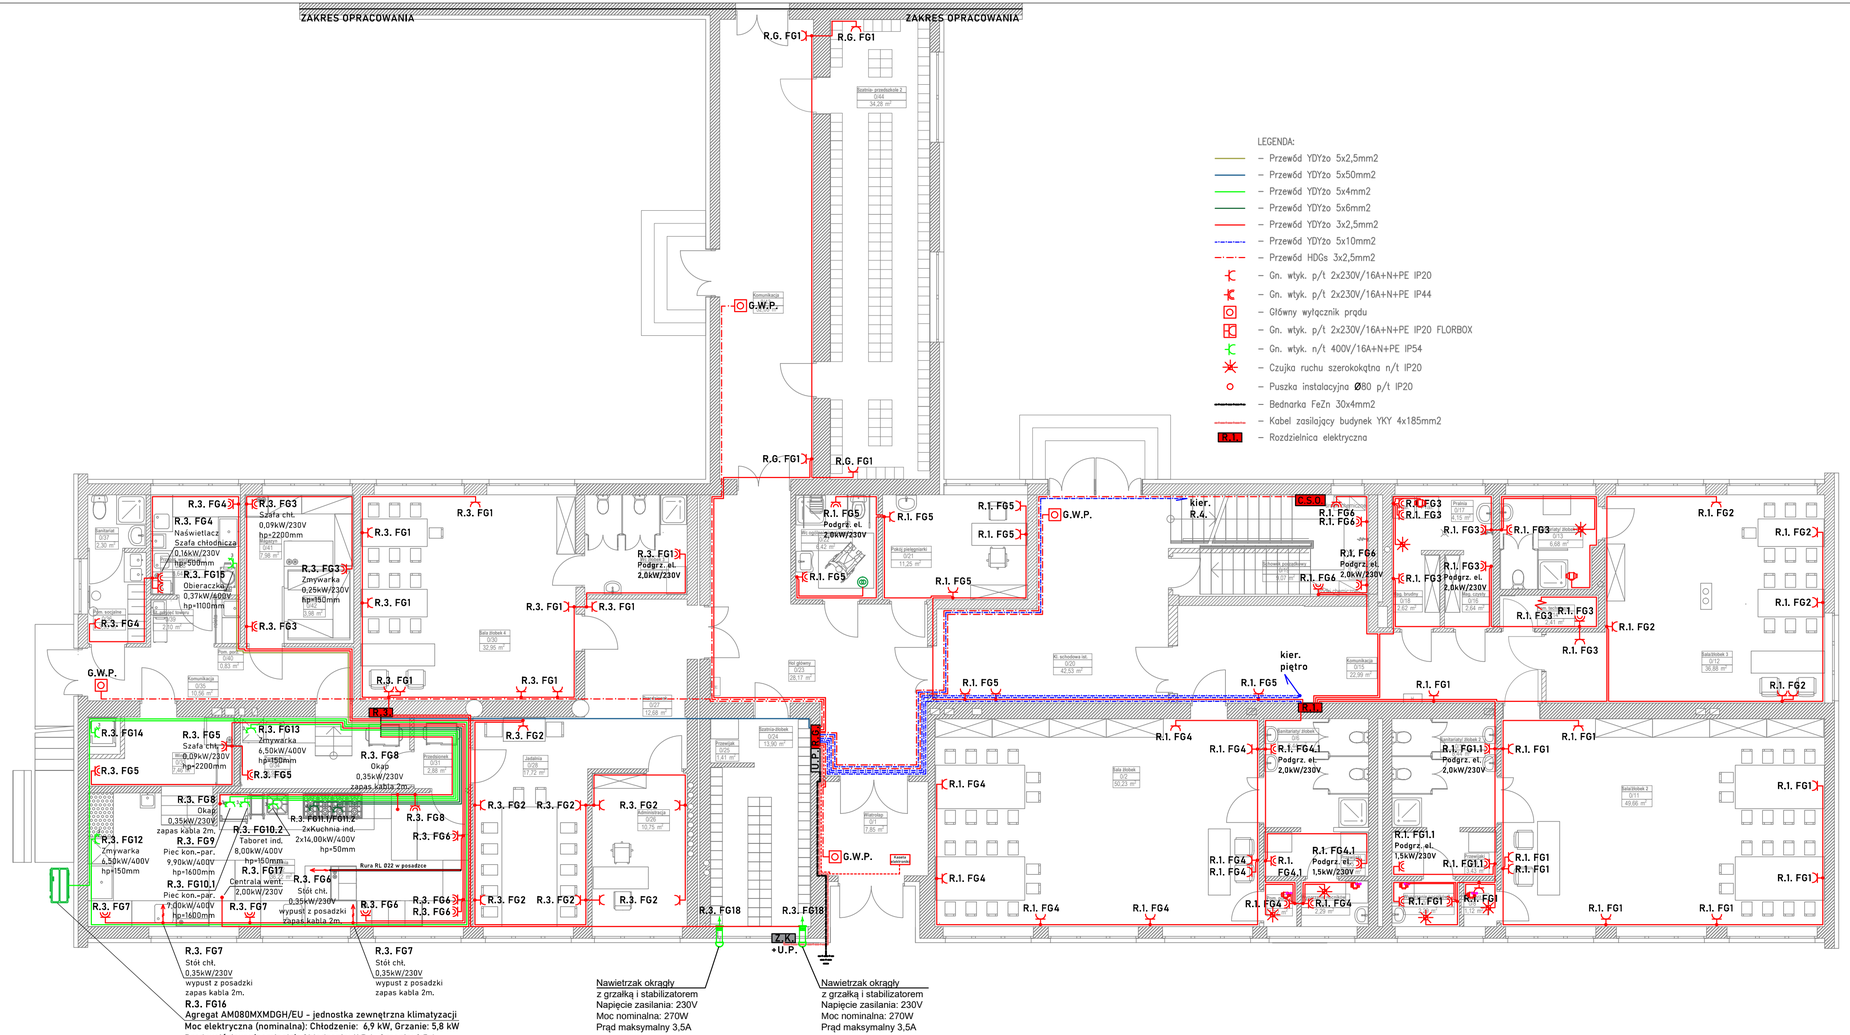
ZAKRES OPRACOWANIA
ZAKRES OPRACOWANIA
R.G. FG1
R.G. FG1
G.W.P.
R.G. FG1
R.G. FG1
LEGENDA:
– Przewód YDYżo 5x2,5mm2
– Przewód YDYżo 5x50mm2
– Przewód YDYżo 5x4mm2
– Przewód YDYżo 5x6mm2
– Przewód YDYżo 3x2,5mm2
– Przewód YDYżo 5x10mm2
– Przewód HDGs 3x2,5mm2
– Gn. wtyk. p/t 2x230V/16A+N+PE IP20
– Gn. wtyk. p/t 2x230V/16A+N+PE IP44
– Główny wyłącznik prądu
– Gn. wtyk. p/t 2x230V/16A+N+PE IP20 FLORBOX
– Gn. wtyk. n/t 400V/16A+N+PE IP54
– Czujka ruchu szerokokątna n/t IP20
– Puszka instalacyjna Ø80 p/t IP20
– Bednarka FeZn 30x4mm2
– Kabel zasilający budynek YKY 4x185mm2
R.1 – Rozdzielnica elektryczna
R.3. FG4
R.3. FG3
R.3. FG1
R.1. FG5
R.1. FG5
R.1. FG5
G.W.P.
kier. R.4.
R.1. FG6
R.1. FG3
R.1. FG2
R.3. FG4
R.3. FG1
R.3. FG1
R.3. FG1
R.3. FG1
R.3. FG1
R.3. FG1
R.1. FG5
R.1. FG5
R.1. FG5
R.1. FG6
R.1. FG3
R.1. FG2
R.3. FG4
R.3. FG1
R.3. FG1
R.3. FG1
R.3. FG1
R.3. FG1
R.3. FG1
R.1. FG5
R.1. FG5
R.1. FG6
R.1. FG3
R.1. FG2
G.W.P.
R.3. FG1
R.3. FG1
R.3. FG1
R.3. FG1
R.3. FG1
R.3. FG1
R.1. FG5
kier. piętro
R.1. FG1
R.1. FG1
R.3. FG14
R.3. FG5
R.3. FG13
R.3. FG8
R.3. FG2
R.3. FG2
R.3. FG2
R.1. FG4
R.1. FG4
R.1. FG1
R.3. FG5
R.3. FG5
R.3. FG8
R.3. FG8
R.3. FG2
R.3. FG2
R.3. FG2
R.3. FG2
R.1. FG4
R.1. FG4.1
R.1. FG1
R.3. FG12
R.3. FG9
R.3. FG10.2
R.3. FG6
R.3. FG2
R.3. FG2
R.3. FG2
R.3. FG2
R.3. FG18
R.3. FG18
R.1. FG4
R.1. FG4
R.1. FG4.1
R.1. FG1.1
R.1. FG1
R.3. FG10.1
R.3. FG17
R.3. FG6
R.3. FG6
R.3. FG6
R.3. FG6
R.1. FG4
R.1. FG4
R.1. FG4
R.1. FG4
R.1. FG4
R.1. FG4
R.1. FG1
R.1. FG1
R.3. FG7
R.3. FG7
R.3. FG7
R.1. FG1
R.1. FG1
R.1. FG1