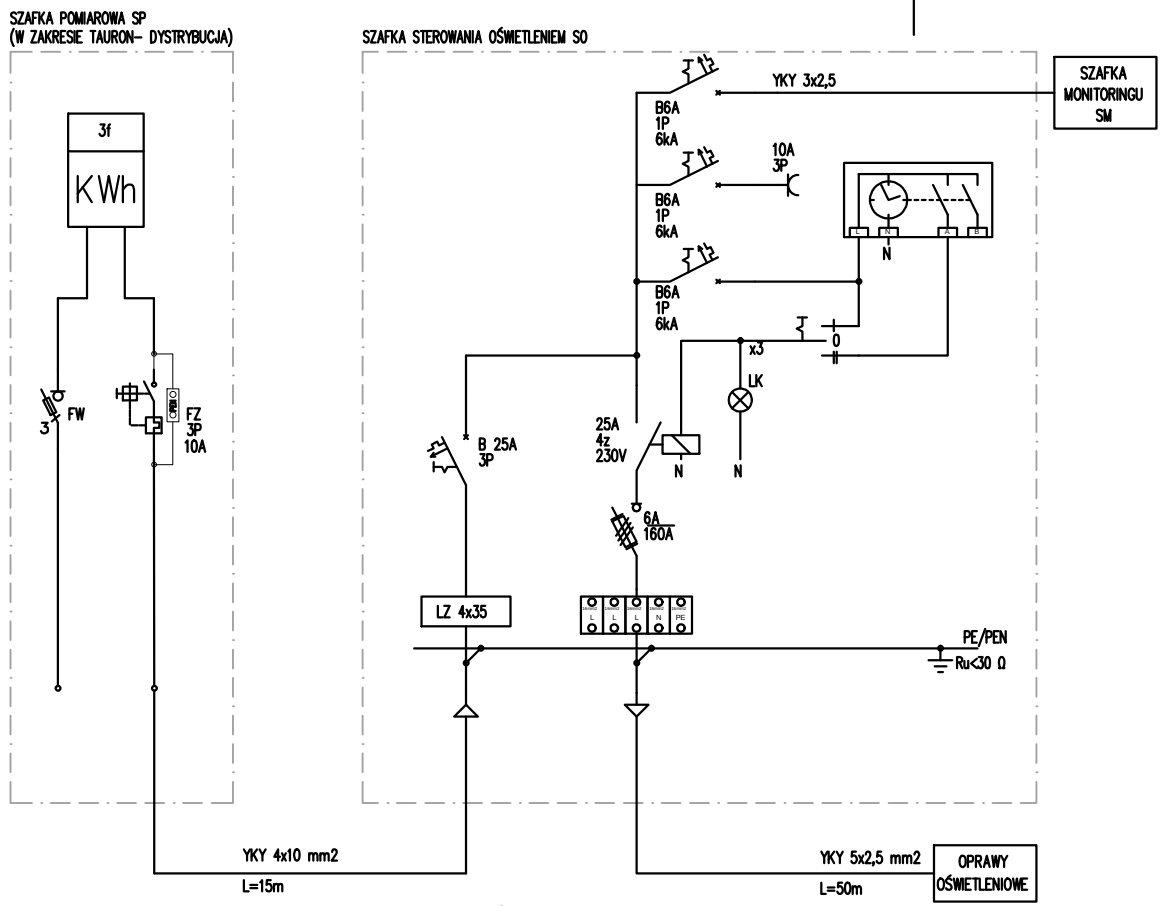

Układ sieci TN-C-S
System ochrony przeciwporażeniowej:
Samoczynne wyłączenie zasilania.

SZAFKA STEROWANIA OŚWIETLENIEM SO

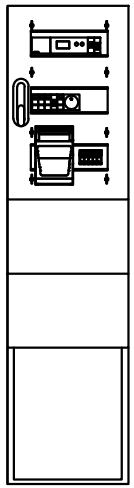

Parametry obudowy:

In część pomiarowa max:	160 A
In część złączowa max:	630 A
Napięcie znamionowe:	230/400 V
Napięcie znamionowe izolacji:	500/690 V
Częstotliwość znamionowa:	50~60 Hz
Stopnie ochrony:	IK10, IP 44
Temperatura pracy:	-25~55 C
Icw prąd znam krótkotrwały wytrzy.:	20 kA
Ipk prąd znam szczytowy wytrzy.:	40 kA
Dopuszczalny czas trwania łuku elekt.:	100 ms
Klasa ochronności:	I/II

pracownia architektoniczna "wytwórnia" mgr inż. arch. grzegorz kasza
ul. fredry 7b, 43-100 tychy, tel. 506 602 898 e-mail: g.kasza@interia.pl

TEMAT PROJEKTU
REMONT WIEŻY CIŚNIEŃ PRZY ULICY WILLOWEJ W BĘDZINIE

ADRES
Będzin ul.Willowa DZ. NR .1494/24

INWESTOR
Miasto Będzin ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

GENERALNY PROJEKTANT

BRANŻA
ELEKTRYCZNA

FAZA
PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

TEMAT RYSUNKU
Schemat ideowy zasilania.

DATA
06.2019

SKALA
-

NUMER RYSUNKU
IE-02

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
WYTWÓRNIA

PROJEKTANT
mgr inż. Maciej Patucha

SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. Piotr Skóra

A4