


Rozdzielnia Ekinoxe TX 4x18 drzewiczki blate-Legrand

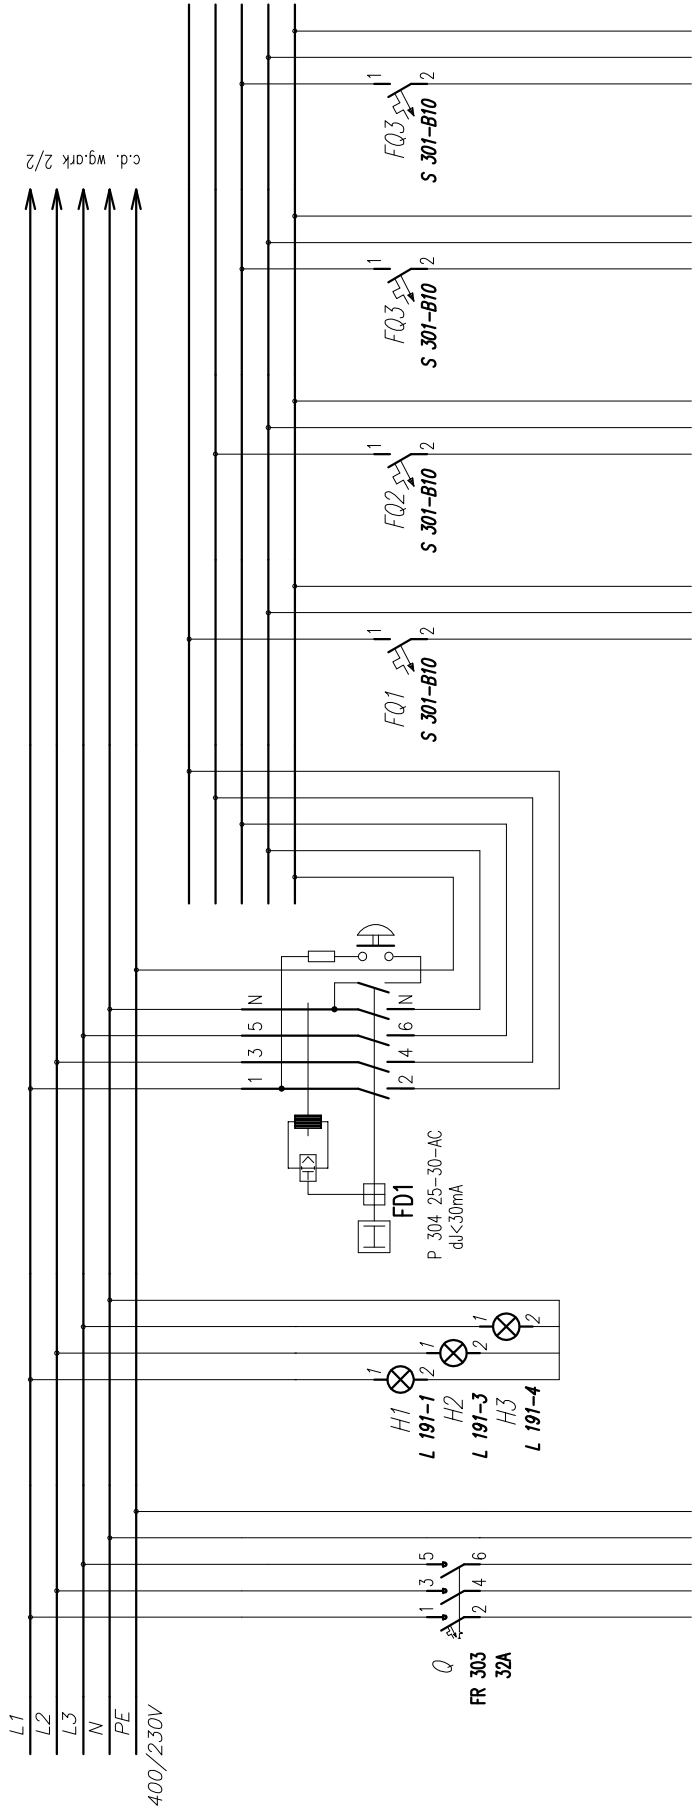


Nr.obiektu	1/2	2/2	3/2	5/2
Przeznaczenie	Zasilanie z rozdzielni głównej RG	Oświetlenie	Oświetlenie	Rezerwa
Typ przewodu	YDY(czo)5x10	YDY(czo)3x1,5	YDY(czo)3x1,5	YDY(czo)3x1,5
Moc zastawowa	12,76 kW	623 W	544W	100W

PW

Nazwa obiektu budowlanego	Termomodernizacja budynku Przedszkola w Bedzynie wraz z kolorystyką elewacji			
Adres obiektu budowlanego	ul. Skalskiego 4 42-500 Będzin			
Przedmiot rysunku	Instalacja elektryczna	Skala	Nr.rys.	16.2-17/1
Imię	Nazwisko	Specjalność	Nr.uprawnien	Data
Opracował	Stanisław Hamara	Instalacyjna elektryczna	8386/18/16	02.2017
Projektant	Krzysztof Pacud	Instalacyjna elektryczna	SL/04/18	02.2017
Sprawdający				

Układ sieci TN-S  
Szybkie wyłączenie zasilania

Rozdzielnia Ekinoxe TX 3x18 drzewiczki blate-Legrand

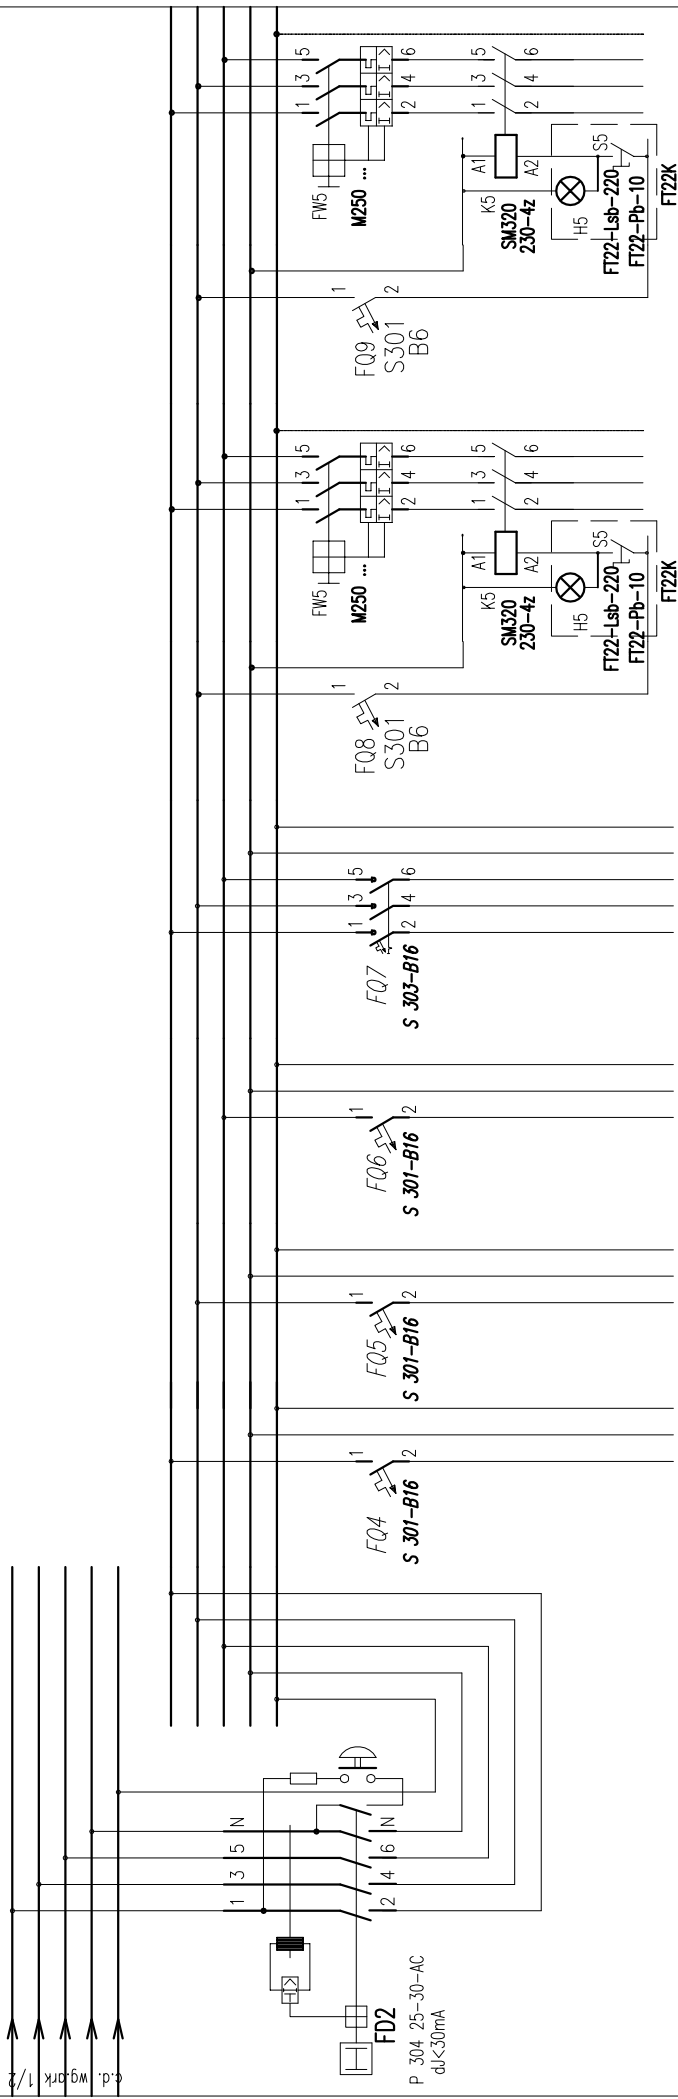

Wyłącznik ochronny różnicowoprądowy	Głazda wtykowe	Głazda wtykowe	12/2	13/2	14/2
YDY(czo)3x2,5	YDY(czo)3x2,5	YDY(czo)3x2,5	YDY(czo)4x2,5	YDY(czo)4x2,5	YDY(czo)4x2,5
2000 W	2000 W	6000 W	800W		800 W

Układ sieci TN-S  
Szybkie wyłączenie zasilania

Nazwa obiektu budowlanego	Termomodernizacja budynku Przedszkola w Bedzynie wraz z kolorystyką elewacji			
Adres obiektu budowlanego	ul. Skalskiego 4 42-500 Będzin			
Przedmiot rysunku	Instalacja elektryczna	Skala	Nr.rys.	16.2-17/2
Imię	Nazwisko	Specjalność	Nr.uprawnien	Data
Opracował	Stanisław Hamara	Instalacyjna elektryczna	8386/18/16	02.2017
Projektant	Krzysztof Pacud	Instalacyjna elektryczna	SL/04/18	02.2017
Sprawdający				

PW