
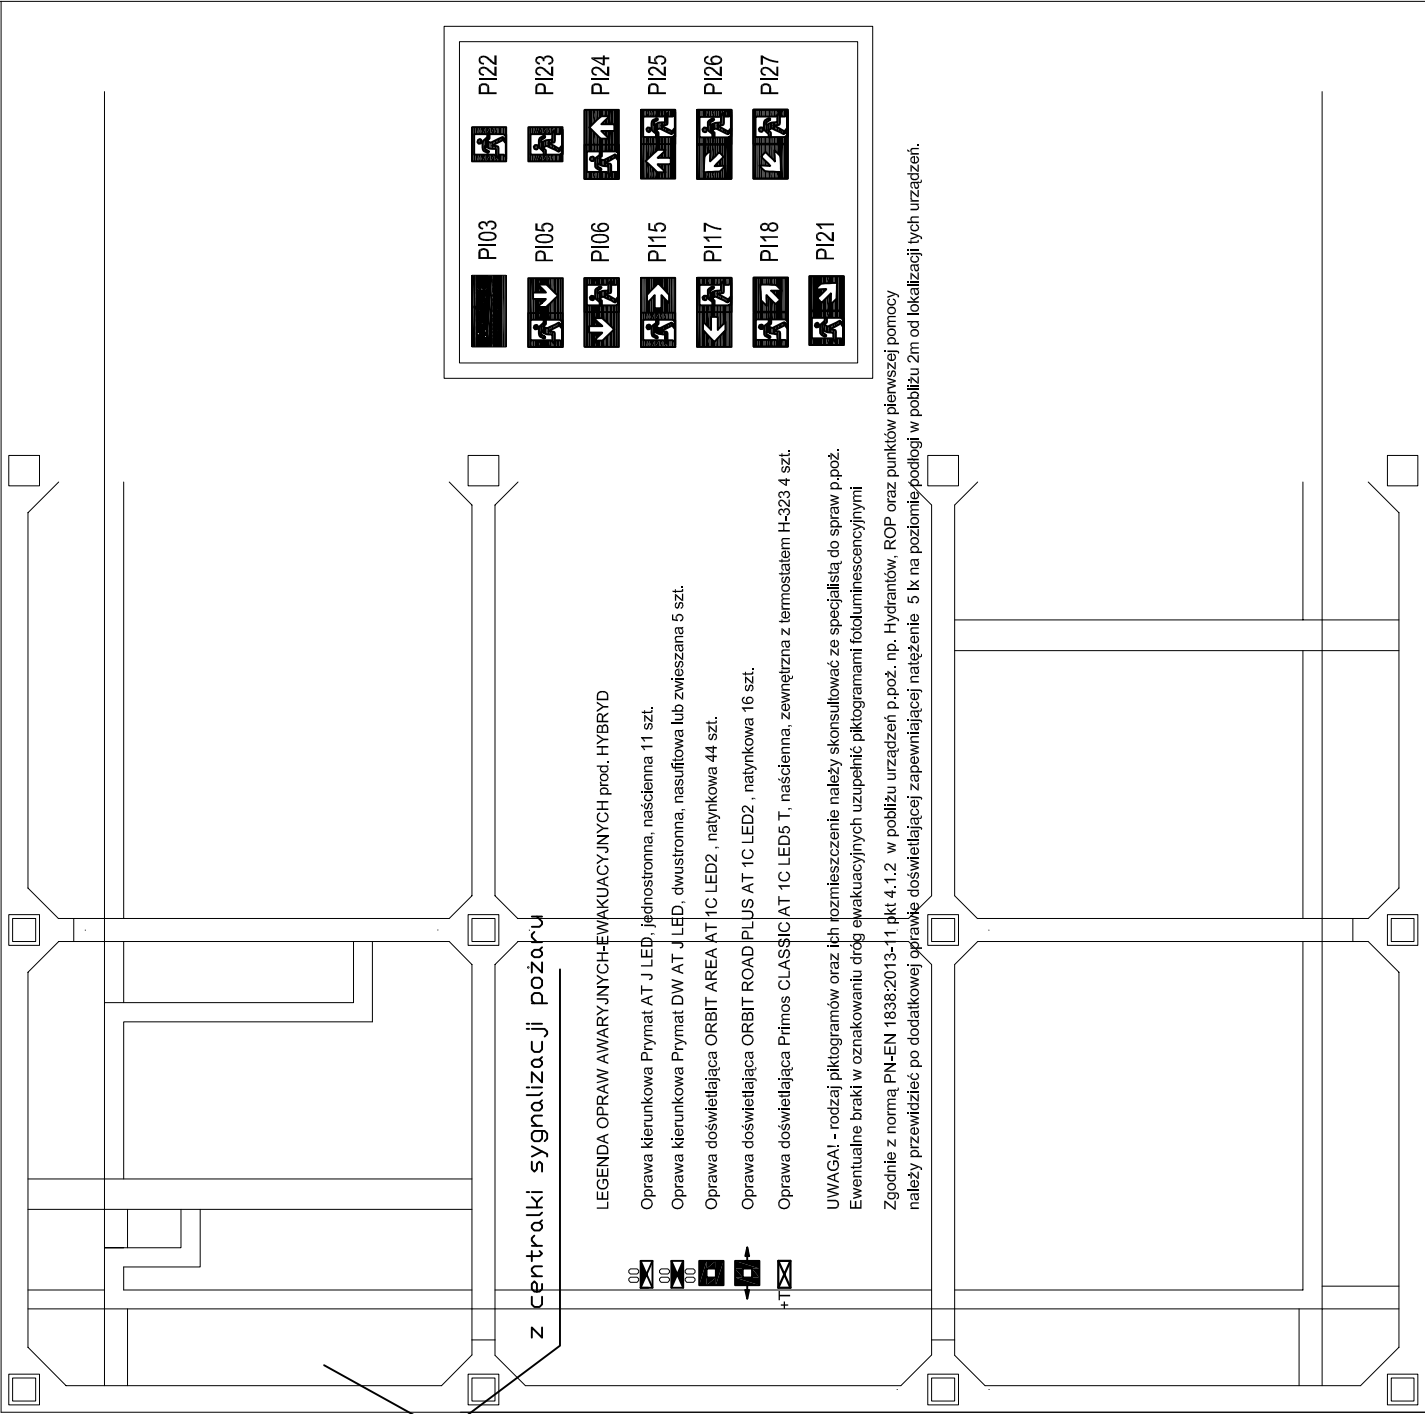


Lista oprav						
Indeks	Producent	Nazwa artykułu	Numer artykułu	Wypożazenie	Strumień świetlny	Współczynnik konserwacji
1	PHILIPS	WT460C L1300 1xLED42S/840 VWB		1xLED42S/840/-	4200 lm	0.8
2	PHILIPS	WT460C L1300 1xLED23S/840 VWB		1xLED23S/840/-	2300 lm	0.8
				Moc przyłączowa	Liczba	
				33 W	6	
				17.3 W	13	

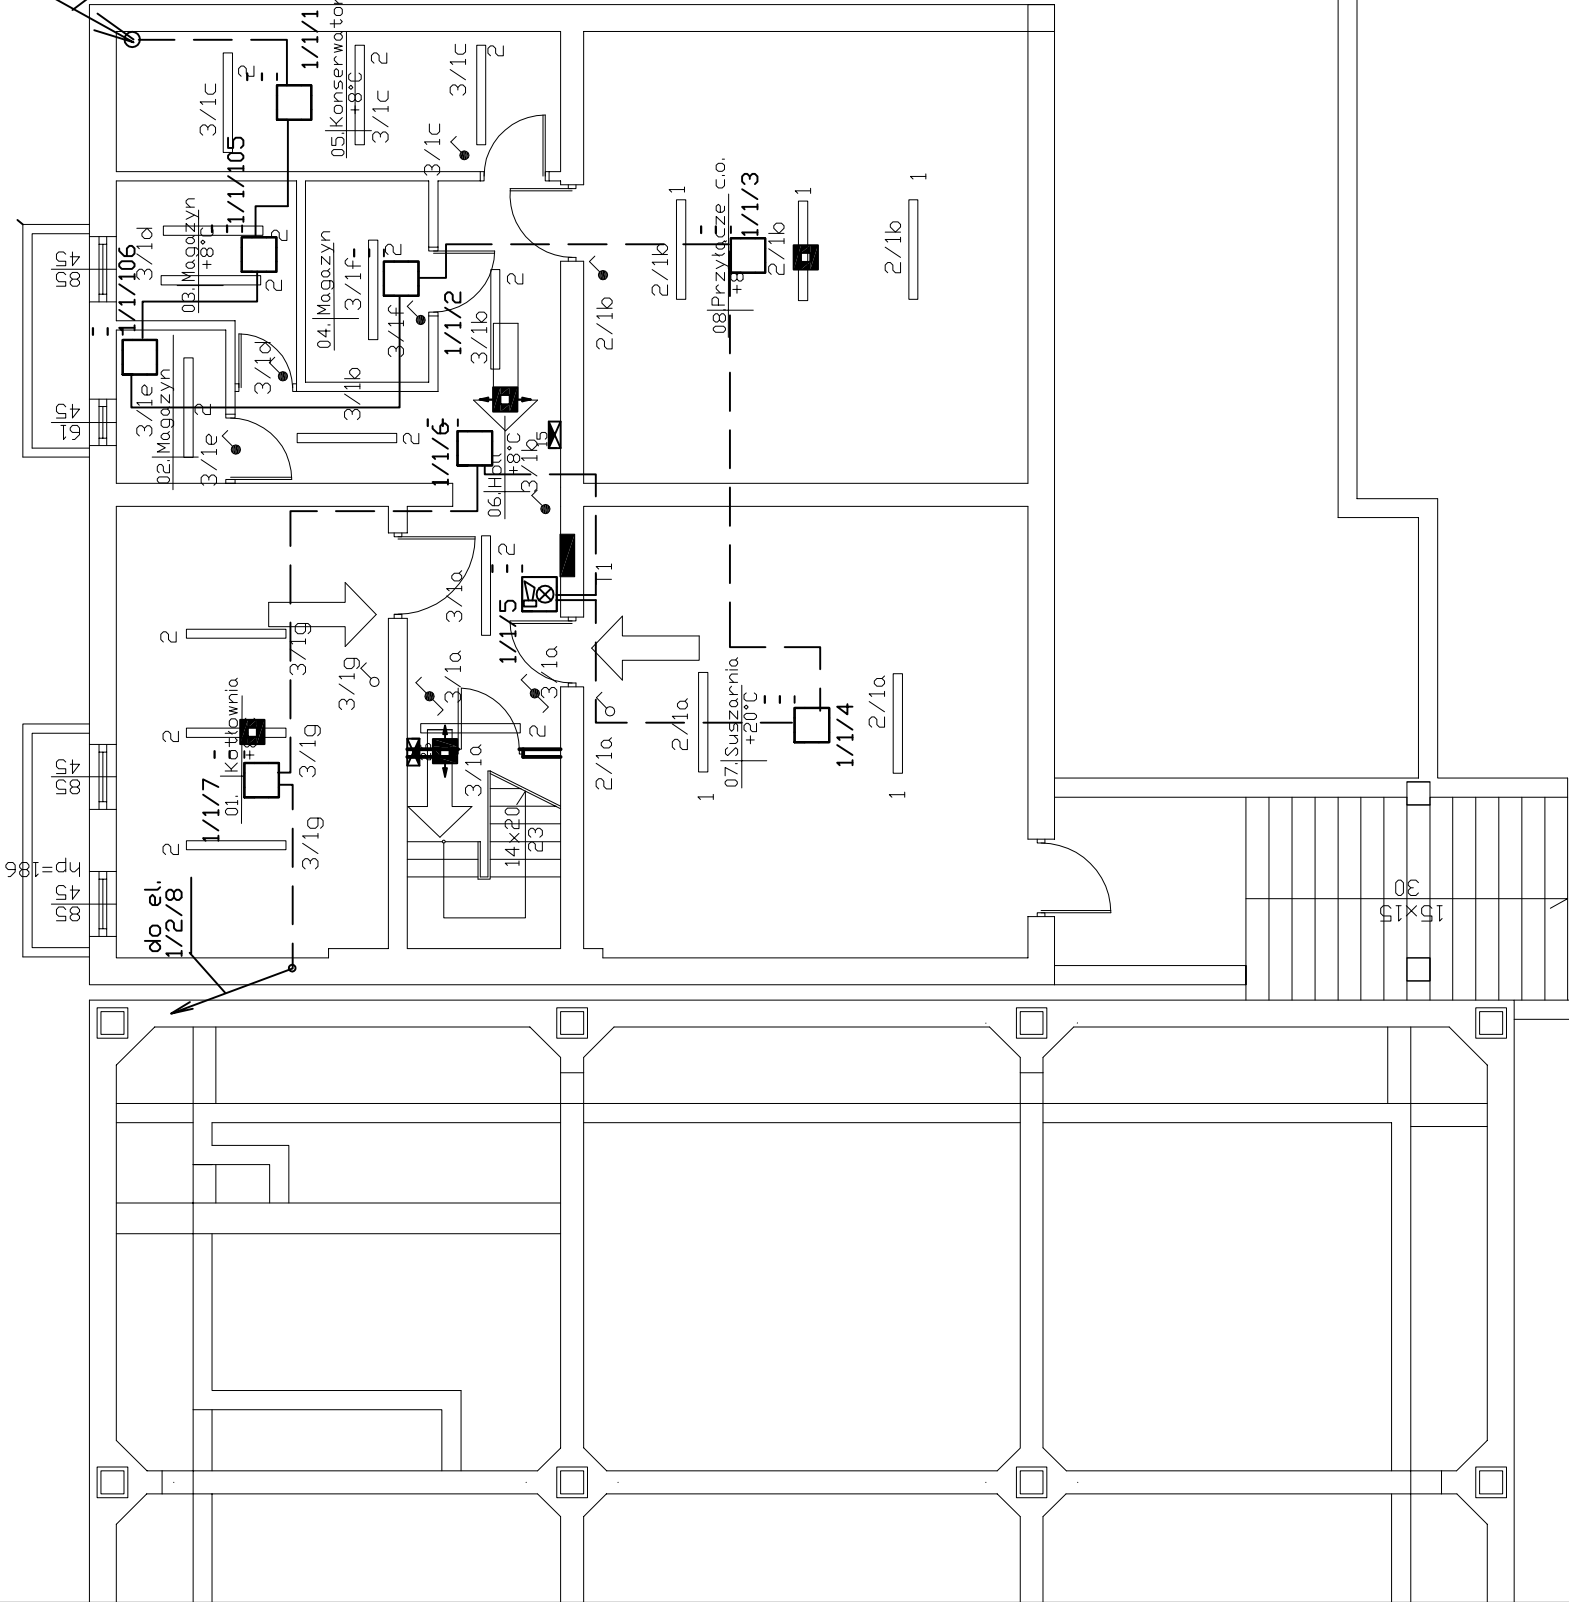

PB

Nazwa obiektu budowlanego	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr.13 w Bedzinie wraz z kolorystyką elewacji				
Adres obiektu budowlanego	ul. Skalskiego 4 42-500 Będzin				
Przedmiot rysunku	Instalacja elektryczna Plan SAP piwnicy	-Instalacja sygnalizacji pożaru	Skala 1:100	Nr.rys. 17.3-4	
Opracował	Imie	Nazwisko	Specjalność budowlanych	Data	Podpis
Projektant	Stanislaw	Hamara	Instalacyjna elektryczna	02.2017	
Sprawdzający	Krzysztof	Pacud	Instalacyjna elektryczna	02.2017	