



RZUT PIWNIC

Lista opraw								
Indeks	Producent	Nazwa artykułu	Numer artykułu	Wypożazenie	Strumień świetlny	Współczynnik konserwacji	Moc przyłączowa	Liczba
1	PHILIPS	WT460C L1300 1xLED42S/840 VWB		1xLED42S/840/-	4200 lm	0.8	33 W	6
2	PHILIPS	WT460C L1300 1xLED23S/840 VWB		1xLED23S/840/-	2300 lm	0.8	17.3 W	13

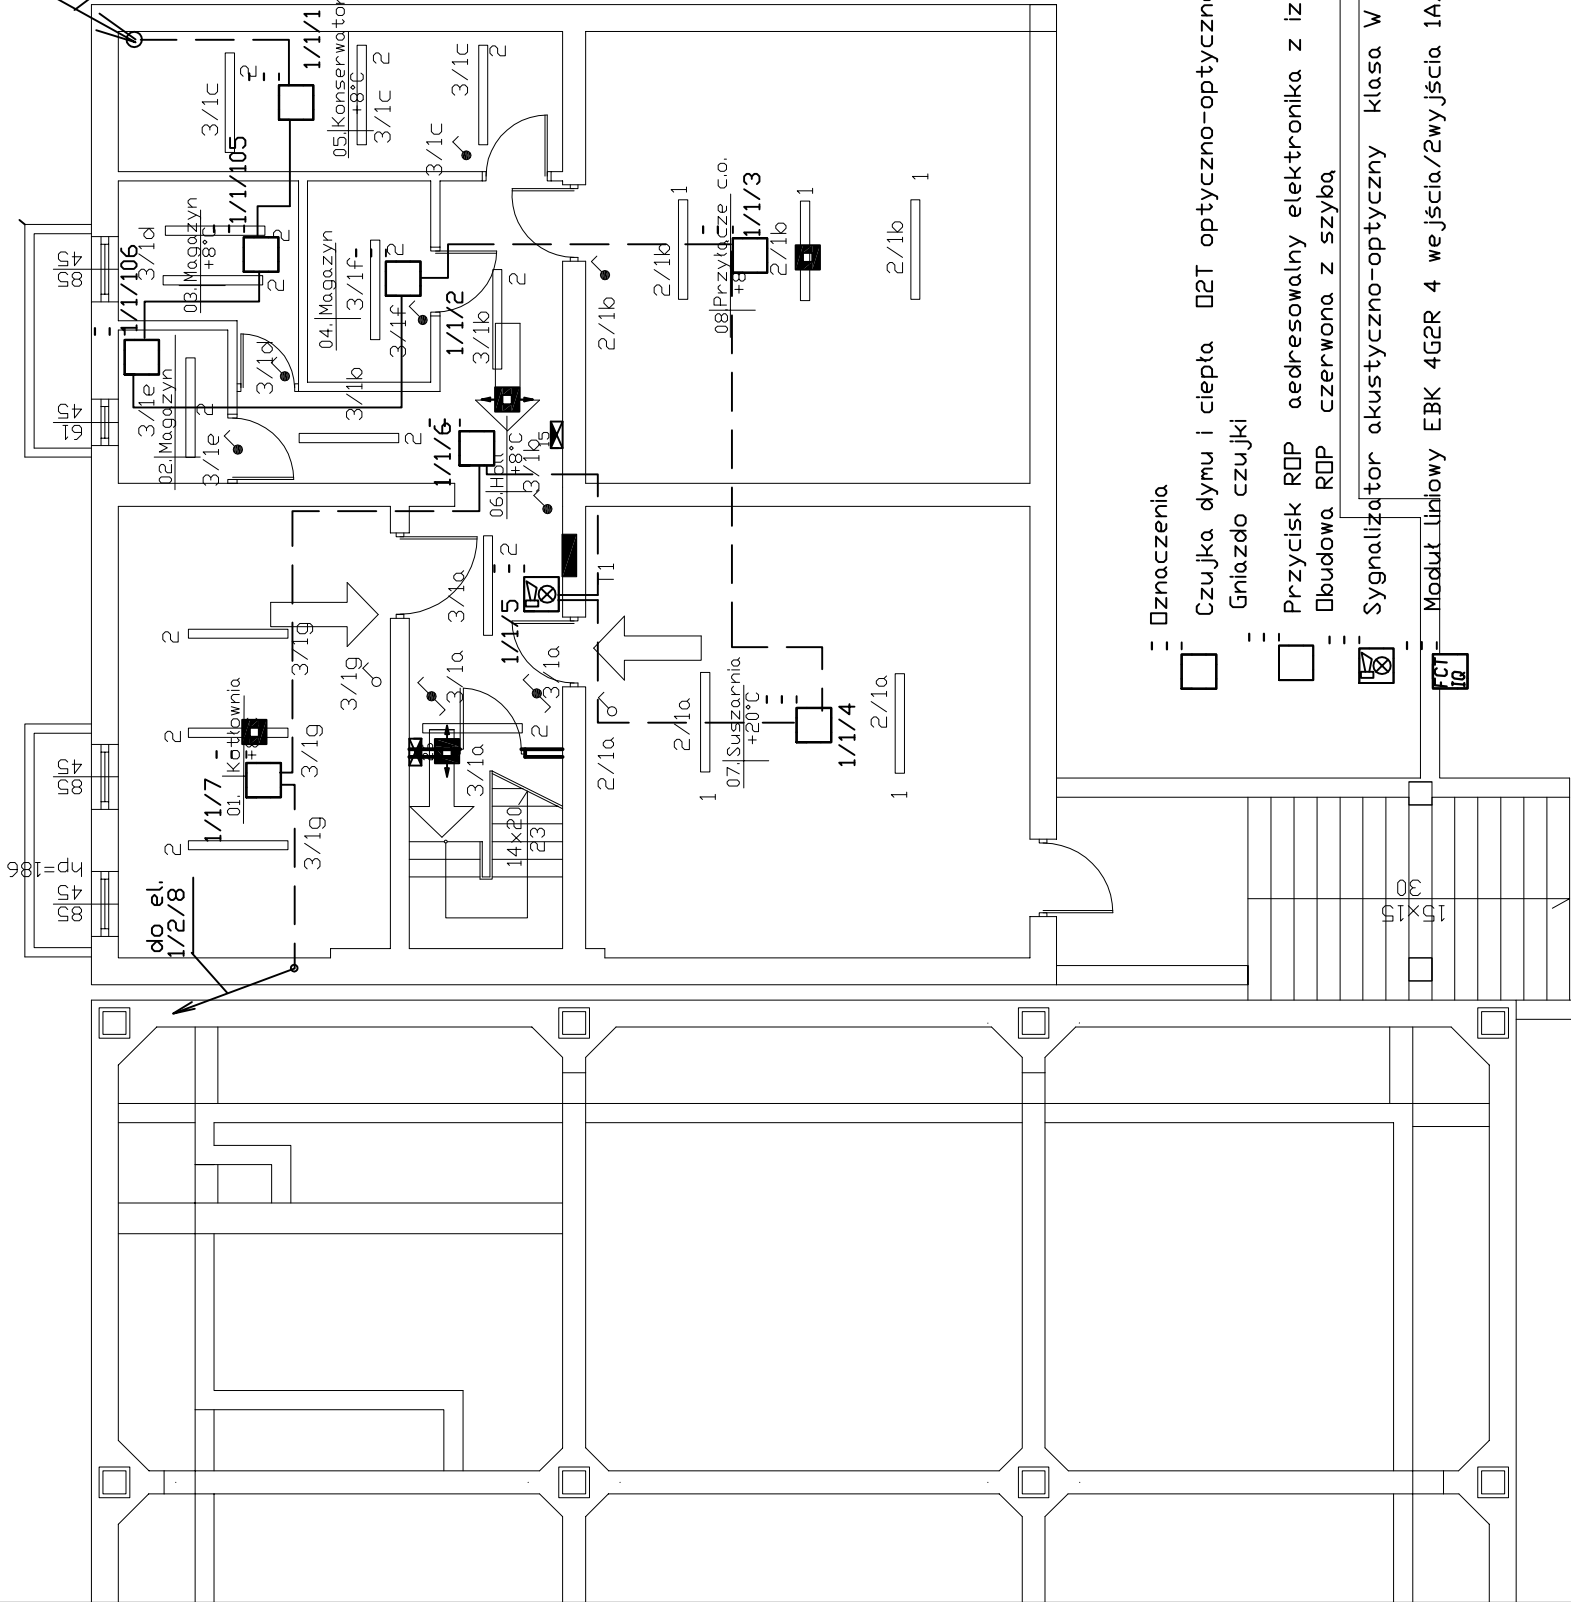

- = Oznaczenia
- Czujka dymu i ciepła □T optyczno-optyczna-termiczna
- Gniazdo czujki
- Przycisk ROP adresowalny elektronika z izolatorem
- Obudowa ROP czerwona z szybą
- Sygnalizator akustyczno-optyczny klasa W
- Moduł uniowy EBK 4G2R 4 wejścia/2wyjścia 1A/30CDC wbudizol.zwarc

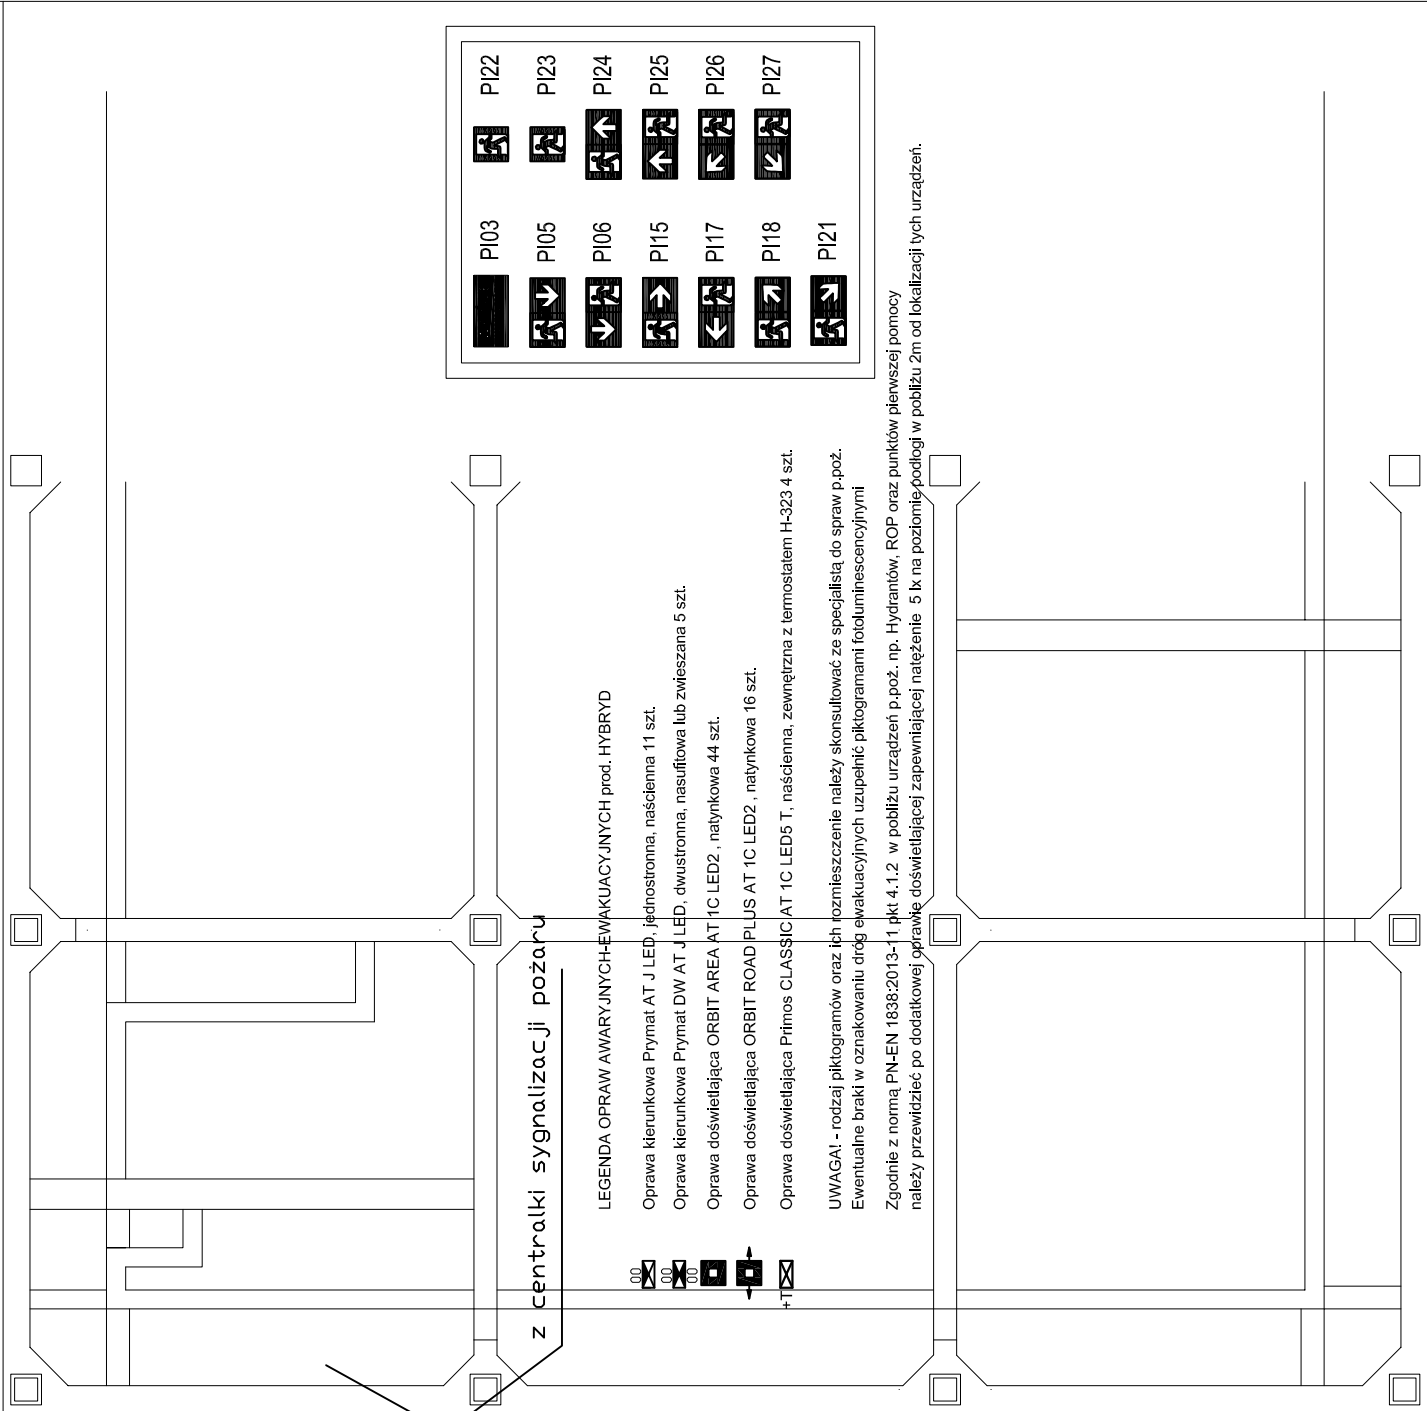

PI03	PI05	PI06	PI15	PI17	PI18	PI21
PI22	PI23	PI24	PI25	PI26	PI27	

z centralki sygnalizacji pożaru

LEGENDA OPRAW AWARYJNYCH-EWAKUACYJNYCH prod. HYBRYD

Oprawa kierunkowa Prymat AT J LED, jednostroma, naścienna 11 szt.

Oprawa kierunkowa Prymat DW AT J LED, dwustronna, nasuflowa lub zwieszana 5 szt.

Oprawa doświetlająca ORBIT AREA AT 1C LED2, natynkowa 44 szt.

Oprawa doświetlająca ORBIT ROAD PLUS AT 1C LED2, natynkowa 16 szt.

Oprawa doświetlająca Primos CLASSIC AT 1C LED5 T, naścienna, zewnętrzna z termostatem H-323 4 szt.

UWAGA! - rodzaj piktogramów oraz ich rozmieszczenie należy skonsultować ze specjalistą do spraw p.poż. Ewentualne braki w oznakowaniu dróg ewakuacyjnych uzupełnić piktogramami fotoluminescencyjnymi

Zgodnie z normą PN-EN 1838:2013-11 pkt 4.1.2 w pobliżu urządzeń p.poż. np. Hydrantów, ROP oraz punktów pierwszej pomocy należy przewidzieć po dodatkowej oprawie doświetlającej zapewniającej natężenie 5 lx na poziomie podłogi w pobliżu 2m od lokalizacji tych urządzeń.

PW

Nazwa obiektu budowlanego	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr.13 w Bedzinie wraz z kolorystyką elewacji				
Adres obiektu budowlanego	ul. Skalskiego 4 42-500 Będzin				
Przedmiot rysunku	Instalacja elektryczna	-Instalacja sygnalizacji pożaru	Skala	Nr.rys. 17.3-4	
	Plan SAP piwnicy		1:100	Data	Podpis
Opracował	Imie	Nazwisko	Specjalność budowlanych		
Projektant	Stanisław	Hamara	Instalacyjna elektryczna	TO-III-/ 83861/18/76	02.2017
Sprawdzający	Krzysztof	Pacud	Instalacyjna elektryczna	SLK04/78 PWOE04	02.2017