


Indeks	Strumień światły	Współczynnik kontrastowości	Moc przyłączowa
1	3400 lm	0,8	31 W
2	2700 lm	0,8	24,5 W
3	2300 lm	0,8	17,3 W
4	8000 lm	0,8	80 W

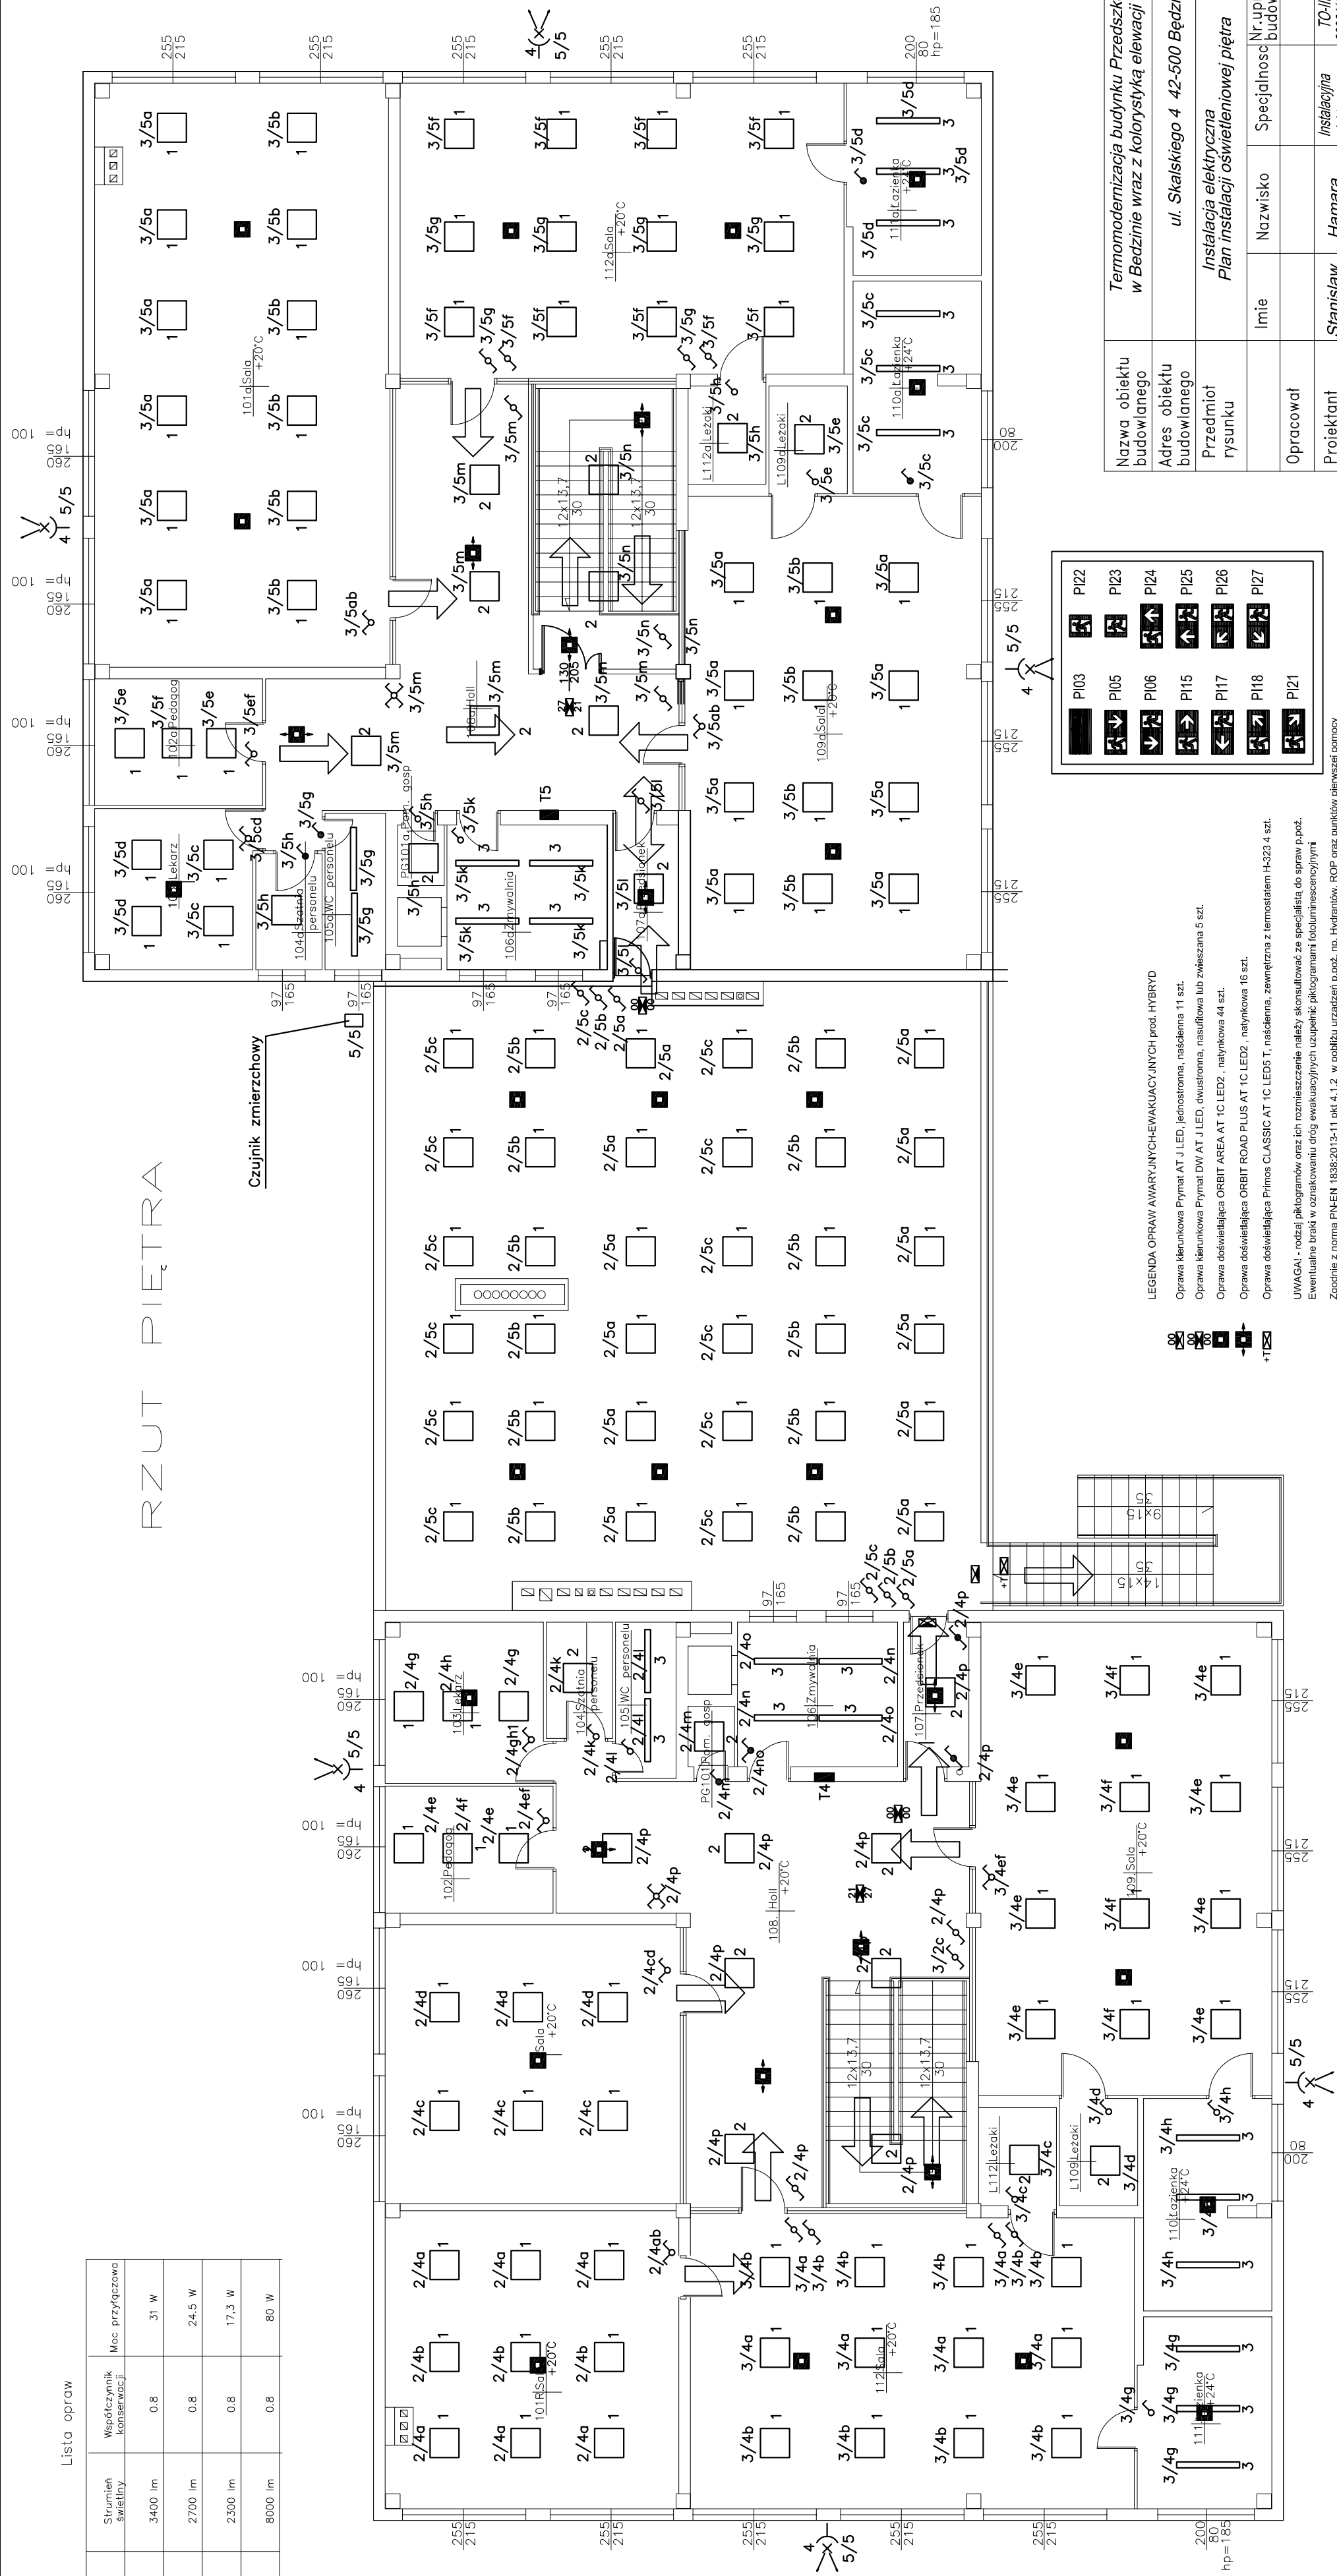

Nazwa obiektu budowlanego	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr. 13 w Będzinie wraz z korynstystką elewacji				
Adres obiektu budowlanego	ul. Skalskiego 4 42-500 Będzin				
Przedmiot rysunku	Instalacja elektryczna Plan instalacji oświetleniowej piętra			Skala 1:100	Nr.rys. 16.2A-3
Opracował	Imię	Nazwisko	Specjalność	Nr. uprawnień budowlanych	Podpis
Projektant	Stanisław	Hamara	Instalacyjna elektryczna	TC-III/ 8396/18/76	02.2017
Sprawdzający	Krzysztof	Pacud	Instalacyjna elektryczna	SLK0478 PWE004	02.2017