



INSTALACJA HYDRANTOWA. RZUT PIĘTRA

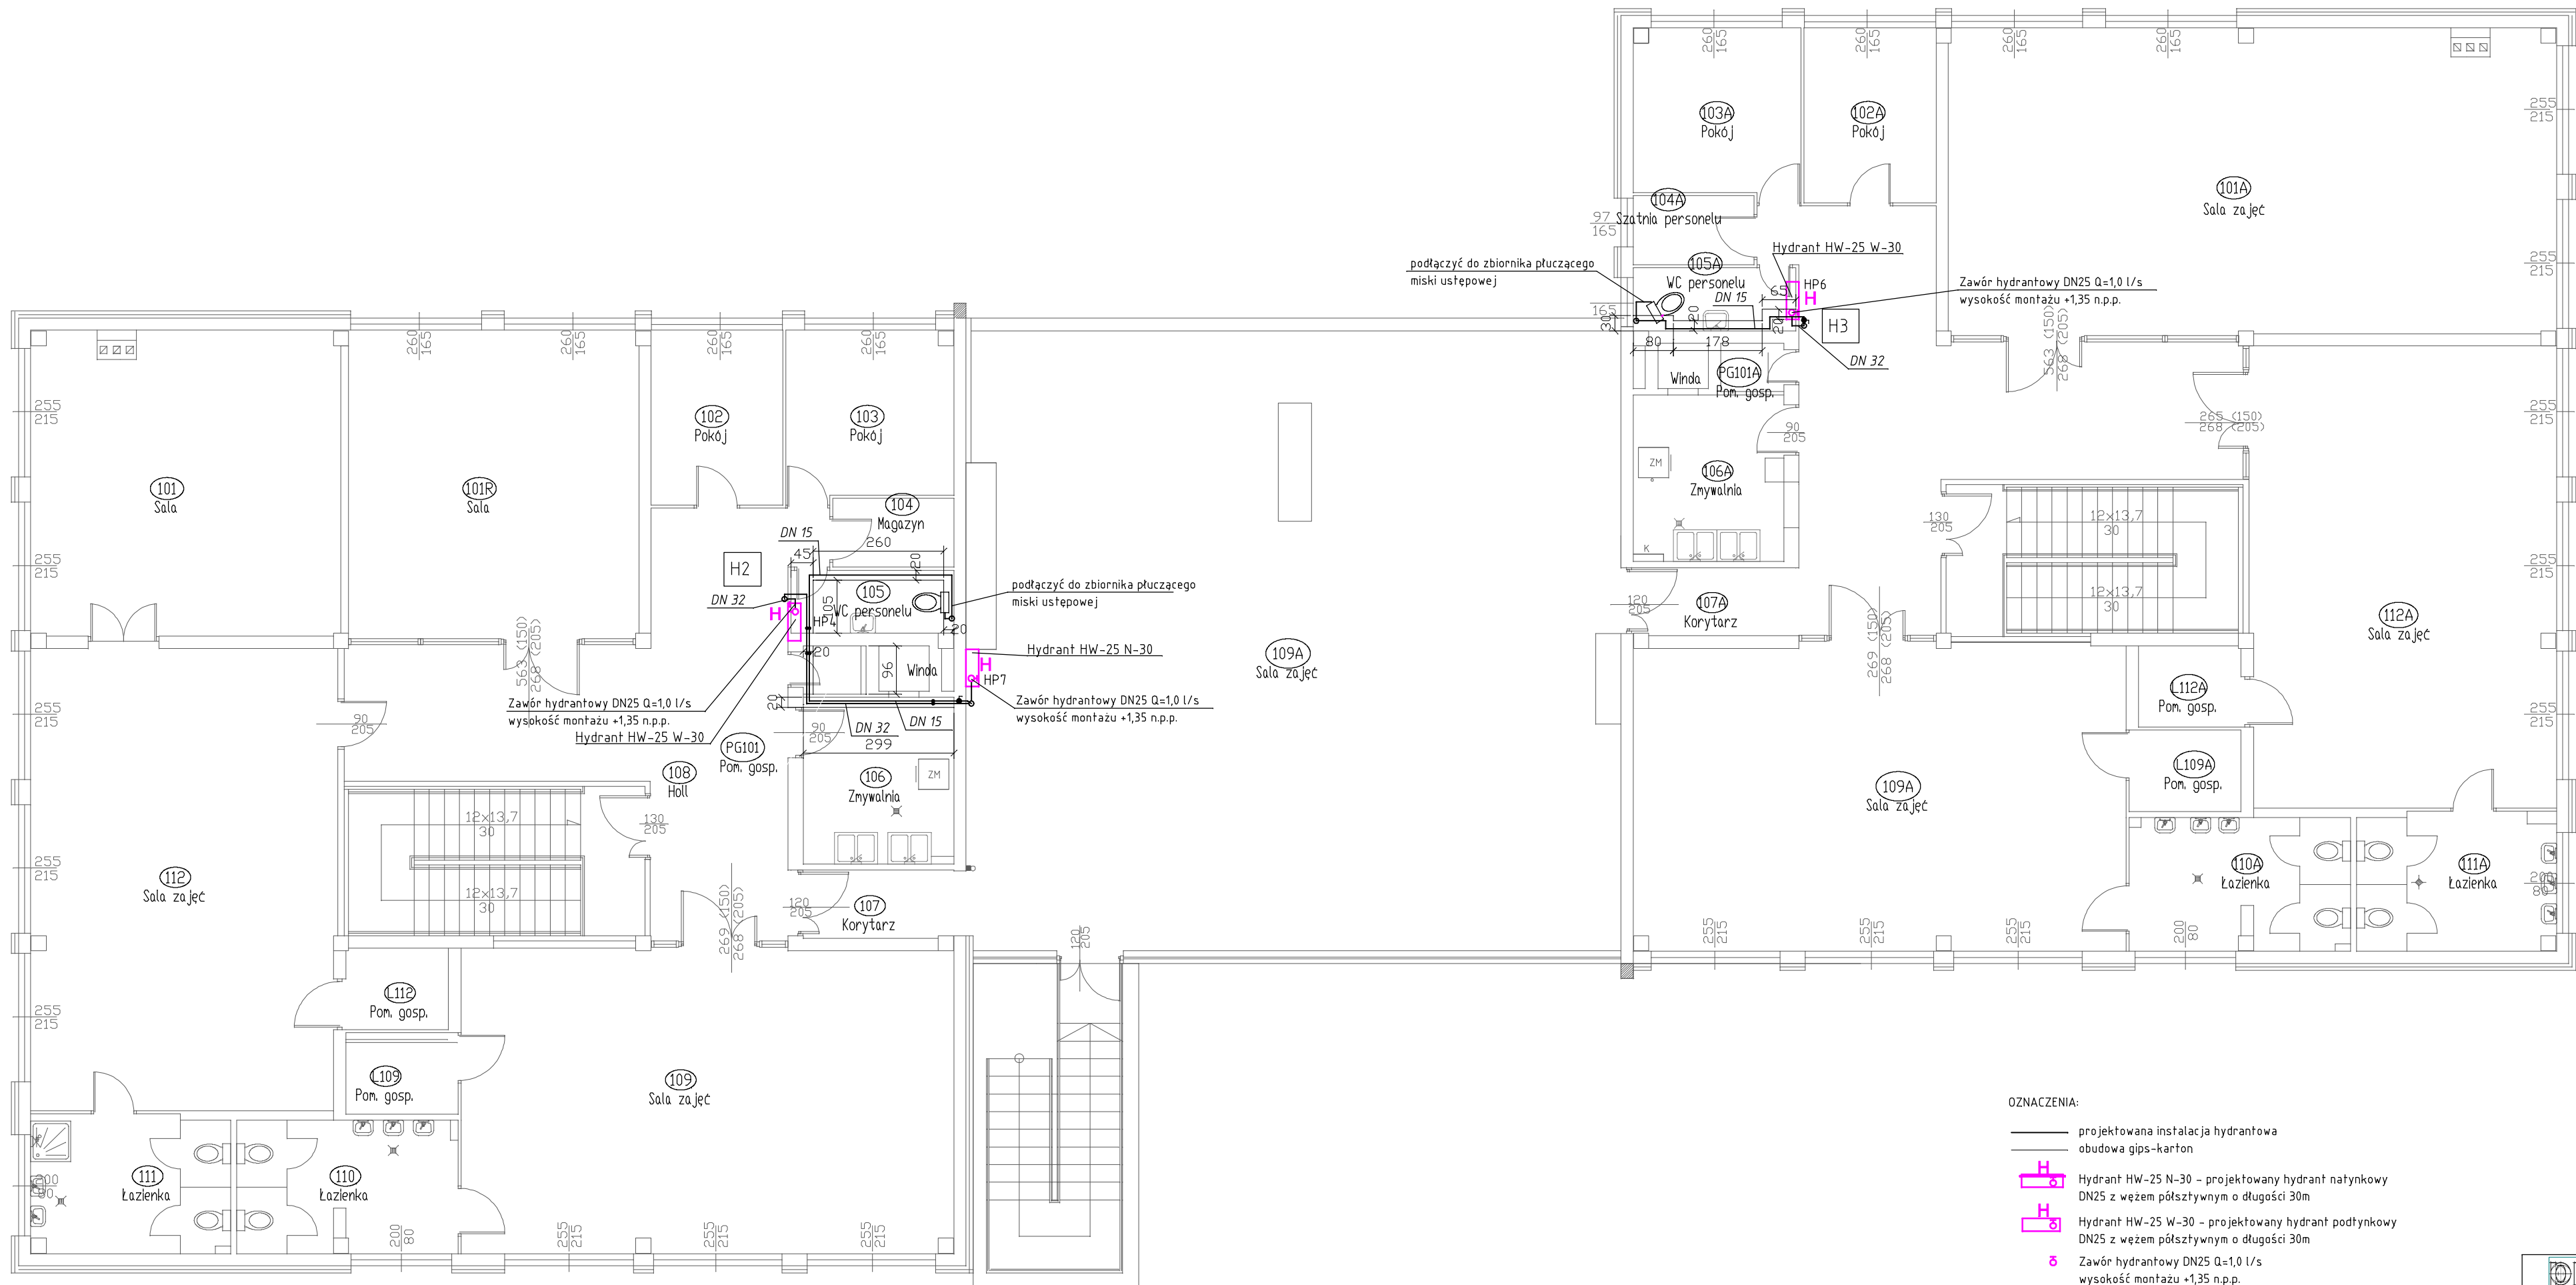

- OZNACZENIA:
- projektowana instalacja hydrantowa
 - obudowa gips-karton
 - Hydrant HW-25 N-30 - projektowany hydrant natynkowy DN25 z węzłem półsztywnym o długości 30m
 - Hydrant HW-25 W-30 - projektowany hydrant podtynkowy DN25 z węzłem półsztywnym o długości 30m
 - Zawór hydrantowy DN25 Q=1,0 l/s wysokość montażu +1,35 n.p.p.
 - Numer hydrantu
 - Pion hydrantowy
- UWAGA
- Przewody rozprzewadzające obudować płytą gips-karton, wysokość obudów 0,3m od stropu, przy przejściach pod podłogami zachować wysokość 0,3m od dolnej powierzchni podłogi

		"PRO-POMIAR" s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa tel. 34/ 361 61 35, e-mail: propomiar@interia.pl	
INWESTOR	Miasto Bedzin 42-500 Bedzin, ul. 11 Listopada 20		
ADRES BUDYNKU	ul. Skalskiego 4, 42-500 Bedzin, działka nr ewid. 8/1 k.m. 32 j. ewid. gm. Bedzin obręb Bedzin		
NAZWA OPRACOWANIA	TERMO-MODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 13 PRZY UL. SKALSKIEGO 4 W BEDZINIE		
PRZEDMIOT RYSUNKU	INSTALACJA HYDRANTOWA. RZUT PIĘTRA		SKALA RYS. 1:100 1-13
OPRACOWAŁ	mgr inż. MAREK NORBERTIAK		02.2017
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. ELŻBIETA WIŚNIEWSKA upr. Bud. Nr. UAN-VIII/83861/11/87		02.2017
SPRAWDZIŁ	mgr inż. PIOTR KAGIERA upr. Bud. Nr. SLK/2459/PWOS/04		02.2017