

Nr obrotu	1/2				
Przełączenie	Zasilanie z rozdzielni głównej RG	Signalizacja napięcia	Wyłącznik ochrony różnicowoprądowy	2/2	
Typ przewodu	YDYCVSx10		Oświetlenie		Domocon
Moc zużyciowarb.	12,76 kW		YDYVco3x1,5 623 W		YDYVco3x1,5
			544W		100W


PB

Str.58

Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr.13 w Będzinie wraz z kolorystyką elewacji		ul. Skalskiego 4 42-500 Będzin		Instalacja elektryczna		Skala 1/2		Nr.rys. 162A-17/1	
Nazwa obiektu budowlanego	Adres obiektu budowlanego	Przedmiot rysunku	Przedmiot rysunku	Imię	Nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień budowlanych	Data	Podpis

Układ sieci	TN-S
-------------	------

Szybkie wyłączenie zasilania

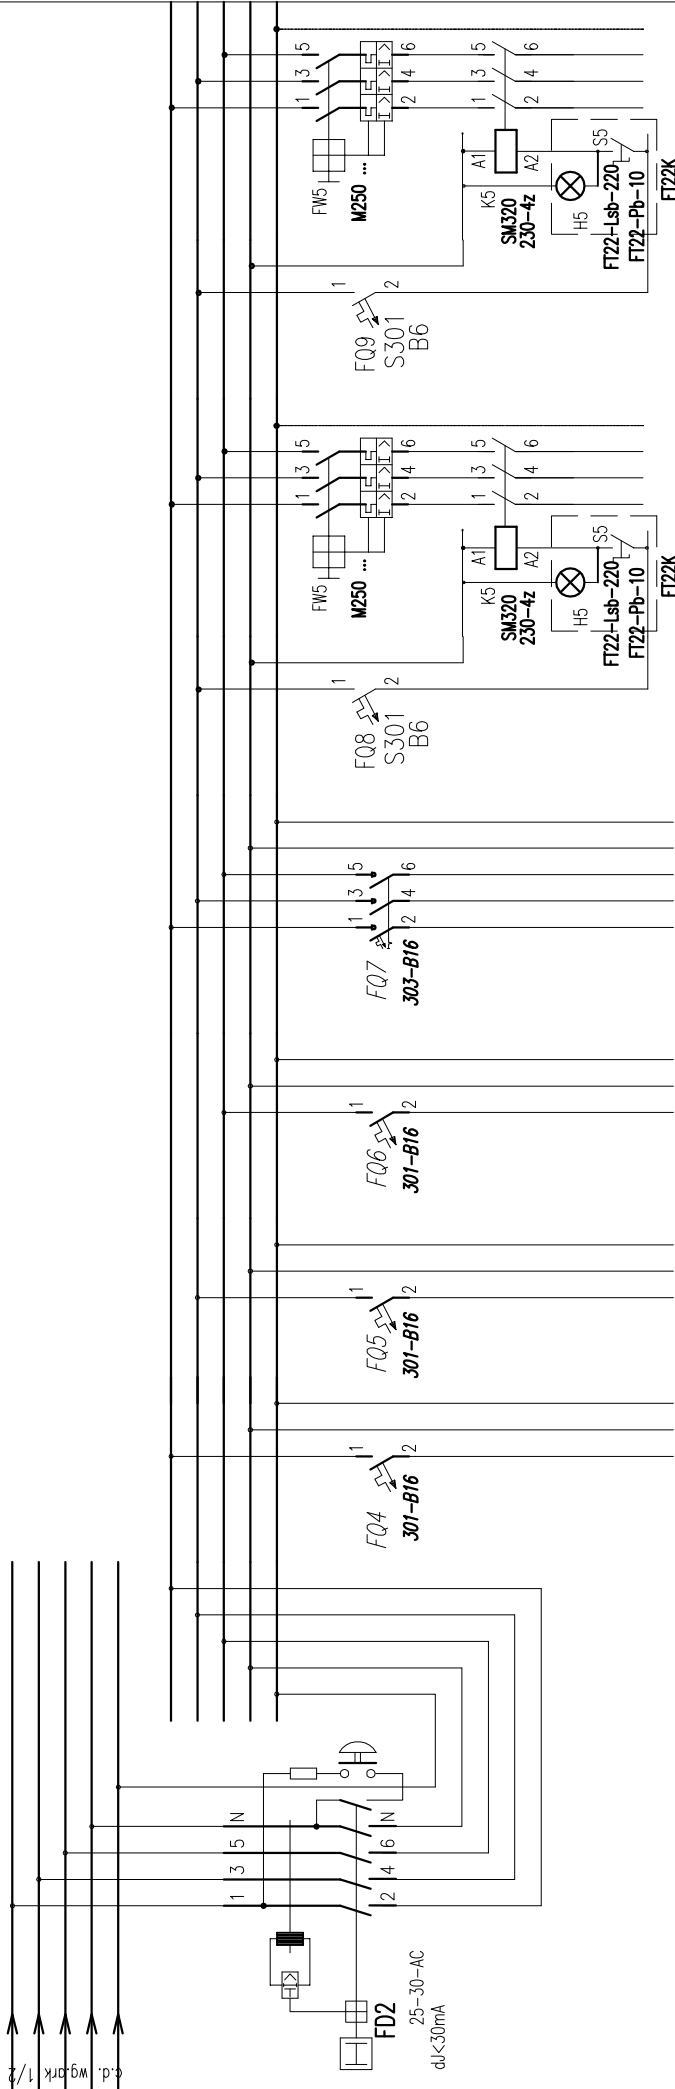

Wylaznik ochrony różnicowoprądowej	10/2	11/2	12/2	13/2	14/2
	Grupa wykone	Grupa wykone	Rezerwa	Wypalacz	Zasilanie sterowania
	YD1P(czo)3x2,5 2000 W	YD1P(czo)3x2,5 2000 W		YD1P(czo)3x4 6000 W	YD1P(czo)4x2,5 800 W

Układ sieci	TN-S
-------------	------

Szybkie wyłączenie zasilania

PB

Str.: