RZUT PARTERU

Lista opraw

Indeks	Producent	Nazwa artykułu	Numer artykułu	Wyposażenie	Strumień świetlny	Współczynnik konserwacji	Moc przyłączowa	Liczba
1	PHILIPS	WT460C L1600 1xLED80S/840 VWB		1xLED80S/840/–	8000 lm	0.8	66 W	1
2	PHILIPS	WT460C L1300 1xLED23S/840 VWB		1xLED23S/840/–	2300 lm	0.8	17,3 W	29
3	PHILIPS	SM120V W60L60 1xLED27S/840 PSD VAR–PC		1xLED27S/840/–	2700 lm	0.8	23.5 W	53
4	PHILIPS	SM120V W60L60 1xLED27S/840 PSU		1xLED27S/840/–	2700 lm	0.8	24.5 W	56
5	PHILIPS	SM120V W20L120 1xLED37S/840 PSU		1xLED37S/840/–	3700 lm	0.8	40.5 W	7
6	PHILIPS	WT460C L1300 1xLED42S/840 VWB		1xLED42S/840/–	4200 lm	0.8	33 W	12
7	PHILIPS	WT460C L700 1xLED23S/840 WB		1xLED23S/840/–	2300 lm	0.8	19,7W	2

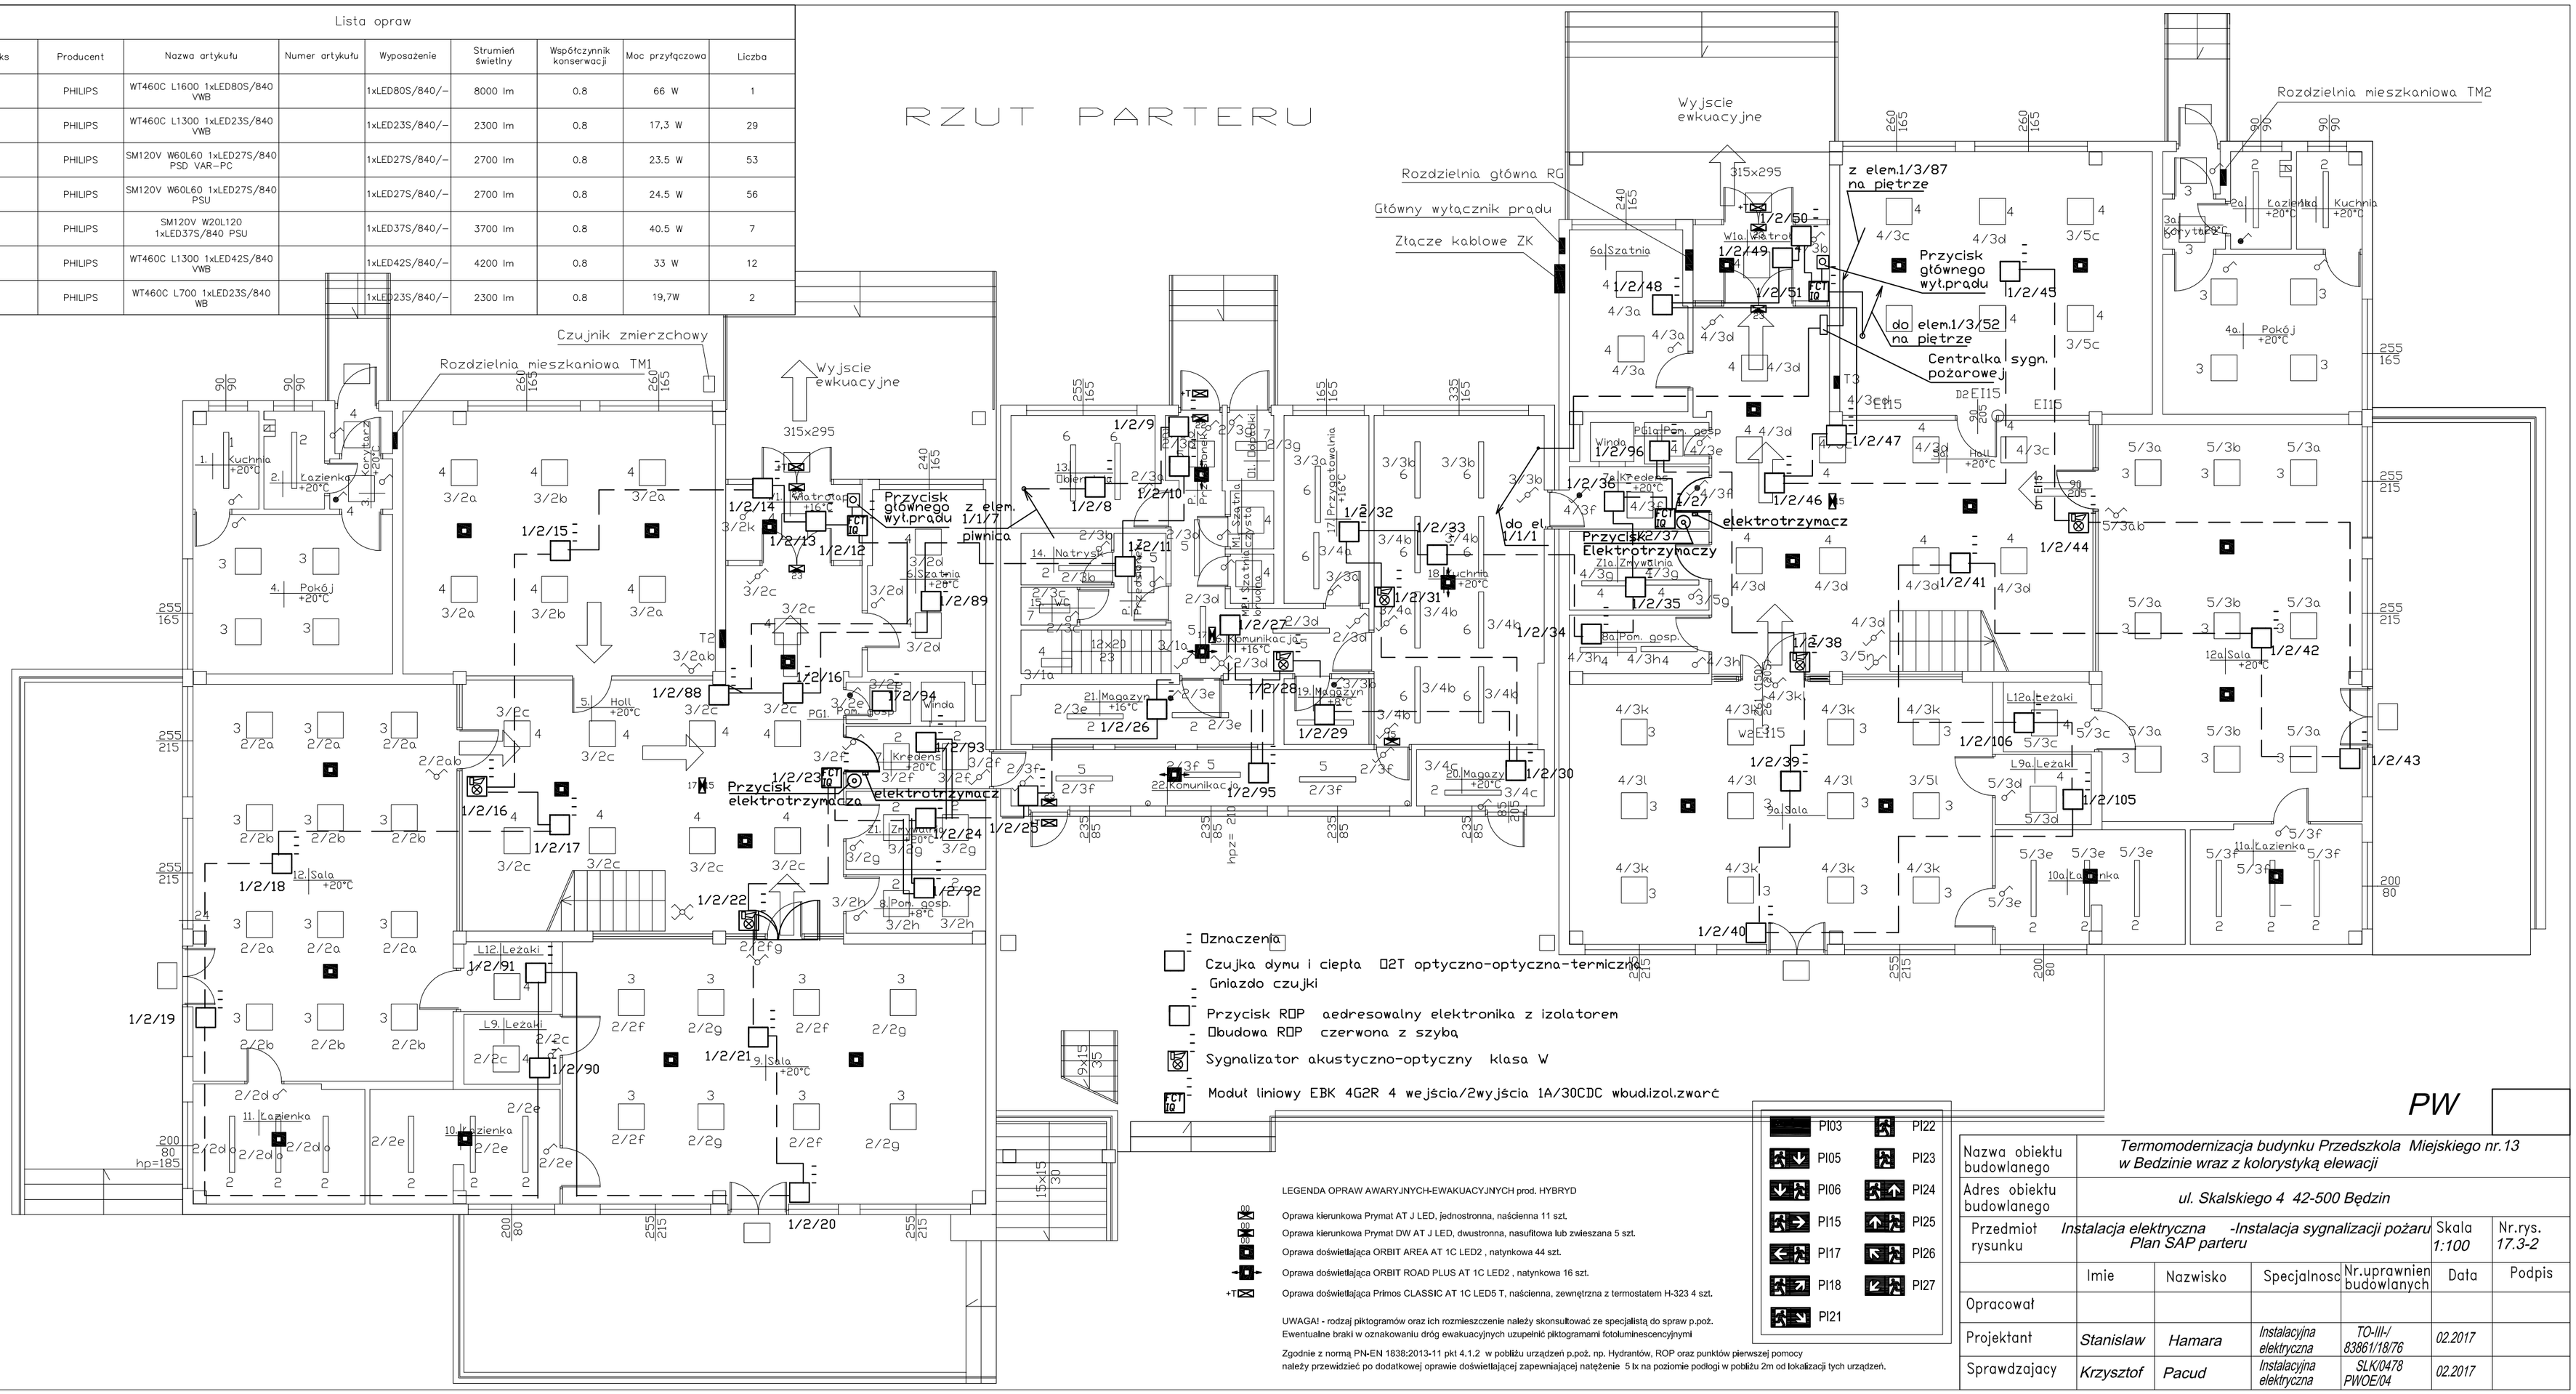

PW

Nazwa obiektu budowlanego	*Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr.13 w Bedzinie wraz z kolorystyką elewacji*					
Adres obiektu budowlanego	*ul. Skalskiego 4 42-500 Będzin*					
Przedmiot rysunku	*Instalacja elektryczna -Instalacja sygnalizacji pożaru Plan SAP parteru*			Skala *1:100*	Nr.rys. *17.3-2*	
	Imie	Nazwisko	Specjalnosc	Nr.uprawnien budowlanych	Data	Podpis
Opracował						
Projektant	*Stanislaw*	*Hamara*	*Instalacyjna elektryczna*	*TO-III-/ 83861/18/76*	*02.2017*	
Sprawdzajacy	*Krzysztof*	*Pacud*	*Instalacyjna elektryczna*	*SLK/0478 PWOE/04*	*02.2017*	