
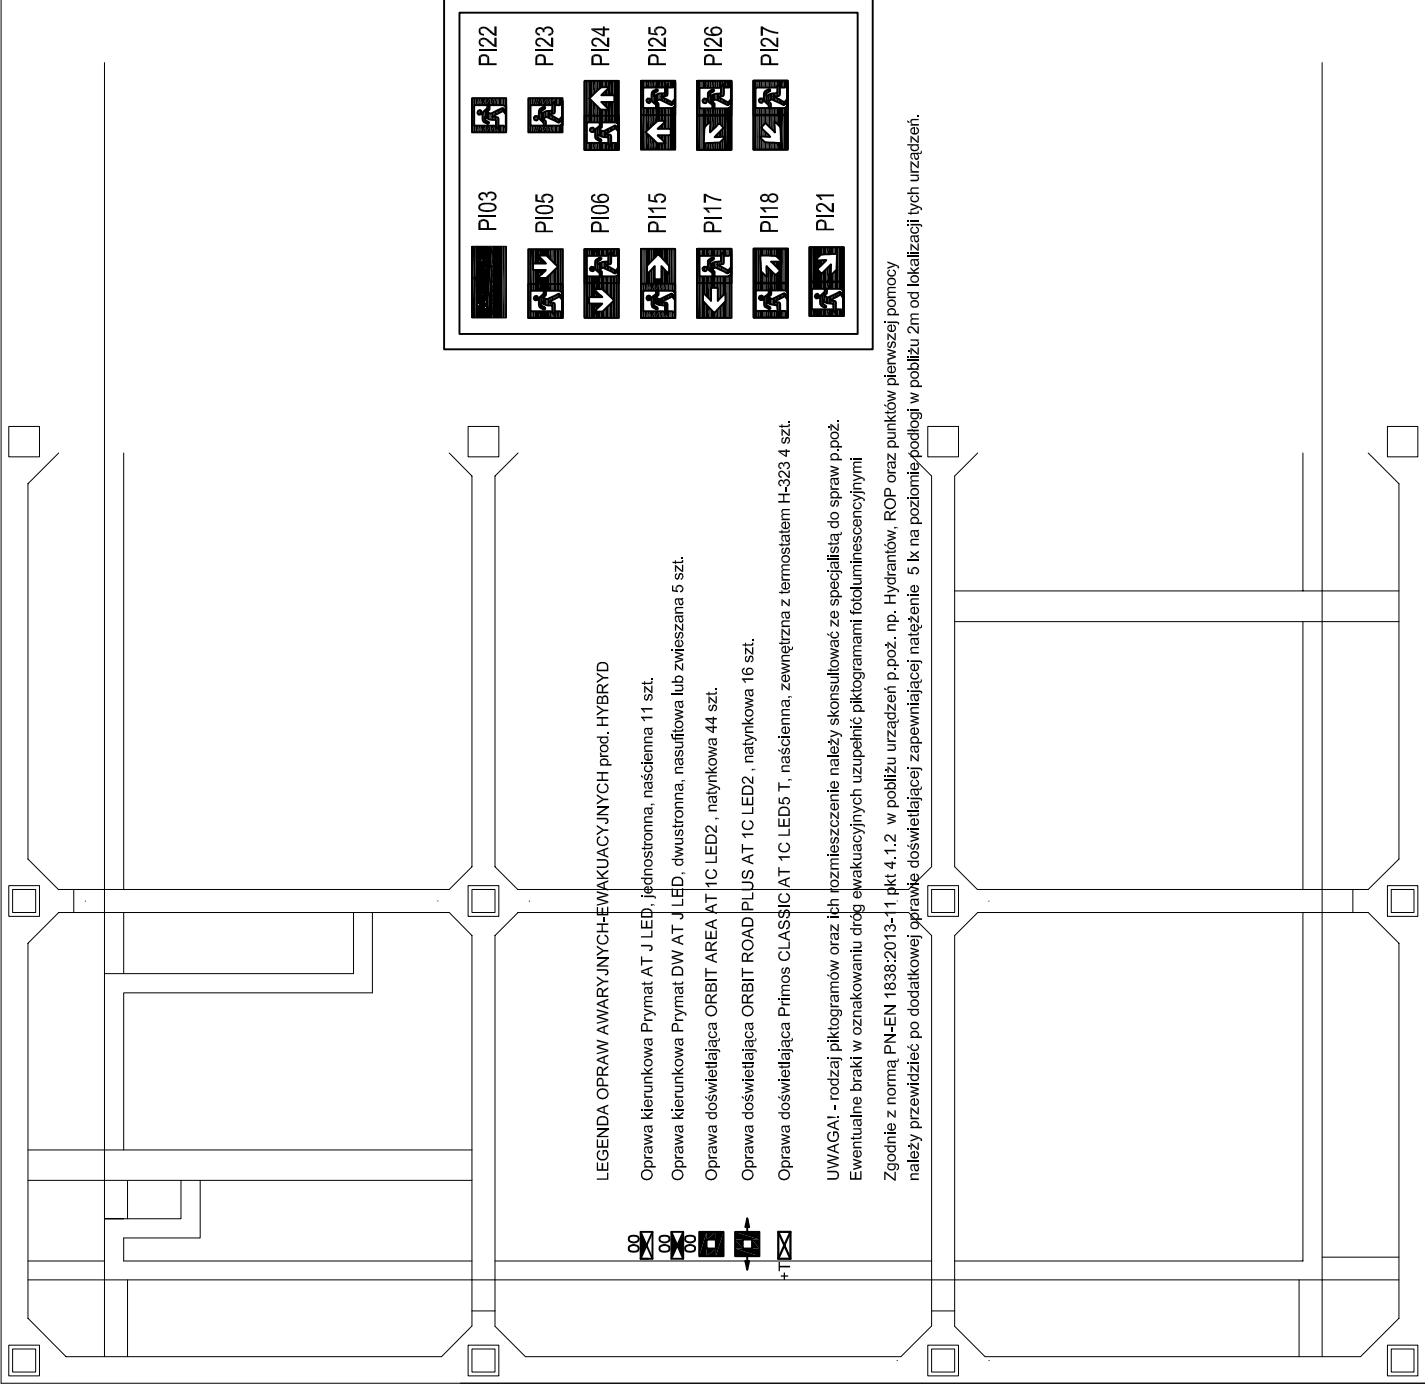


RZUT PIWNIC

Lista oprav						
Indeks	Producent	Nazwa artykułu	Numer artykułu	Wypożalenie	Strumień świetlny	Współczynnik konserwacji
1	PHILIPS	WT460C L1300 1xLED42S/840 VWB		1xLED42S/840/-	4200 lm	0.8
2	PHILIPS	WT460C L1300 1xLED23S/840 VWB		1xLED23S/840/-	2300 lm	0.8
				Moc przyłączowa	Liczba	
				33 W	6	
				17.3 W	13	

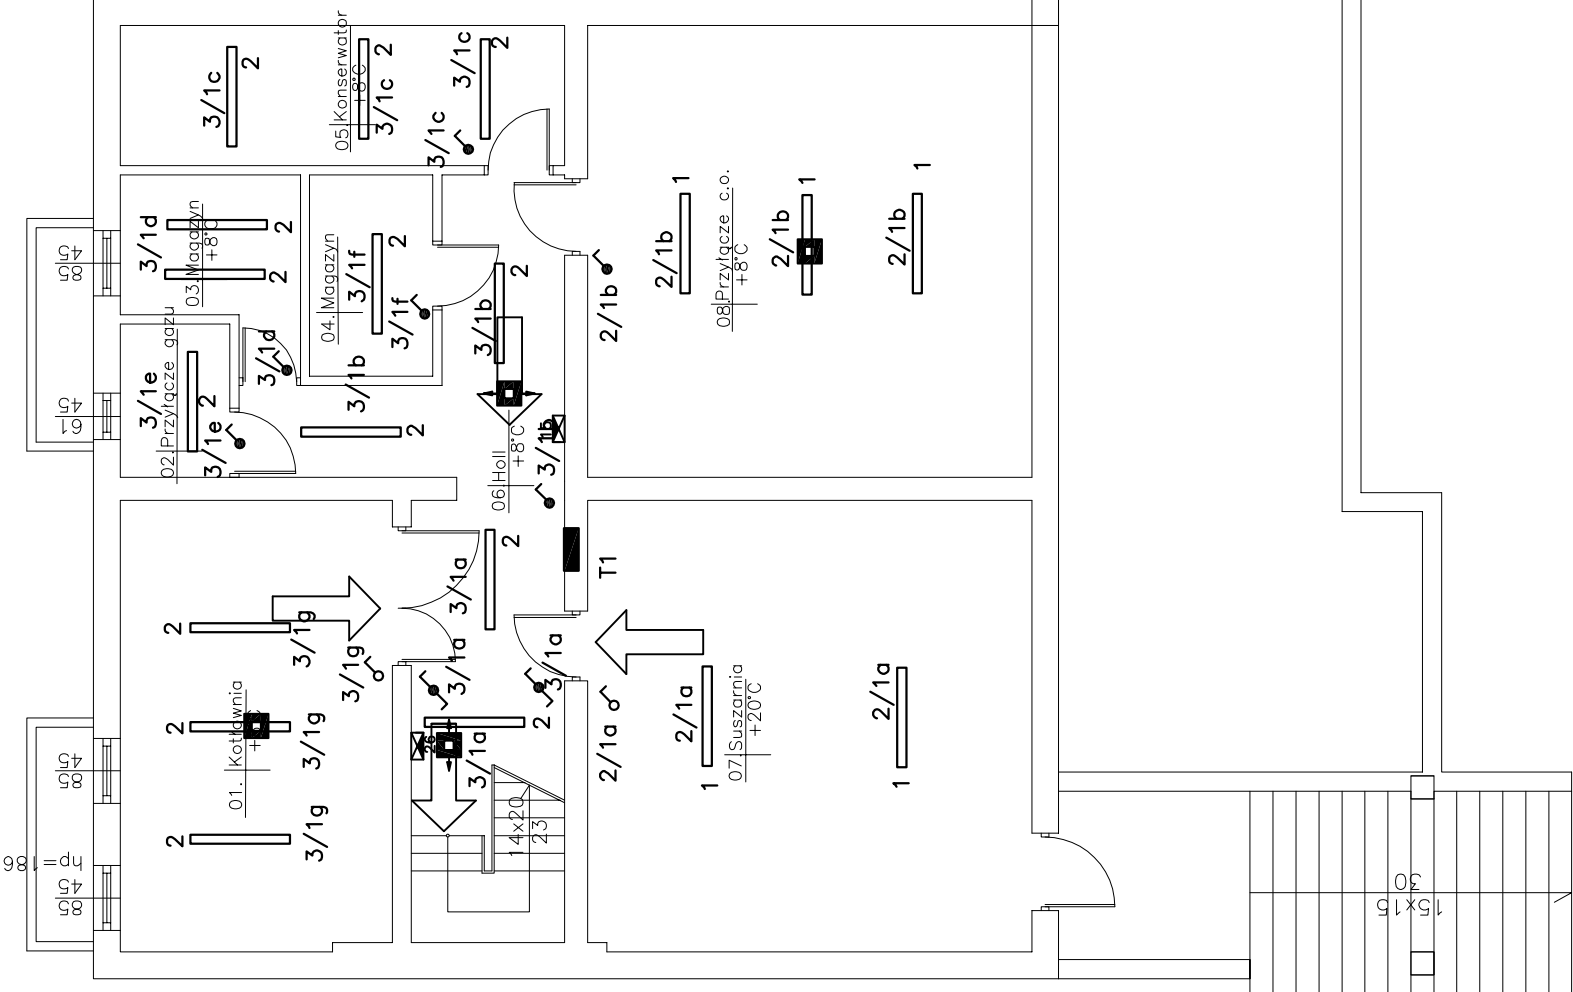

LEGENDA OPRAW AWARYJNYCH-EWAKUACYJNYCH prod. HYBRYD

Oprawa kierunkowa Prymat AT J LED, jednostronna, naścienna 11 szt.

Oprawa kierunkowa Prymat DW AT J LED, dwustronna, nasufiowa lub zwieszana 5 szt.

Oprawa doświetlająca ORBIT AREA AT 1C LED2, natynkowa 44 szt.

Oprawa doświetlająca ORBIT ROAD PLUS AT 1C LED2, natynkowa 16 szt.

Oprawa doświetlająca Primos CLASSIC AT 1C LED5 T, naścienna, zewnętrzna z termostatem H-323 4 szt.

PI03

PI05

PI06

PI15

PI17

PI18

PI21

PI22

PI23

PI24

PI25

PI26

PI27

UWAGA! - rodzaj piktogramów oraz ich rozmieszczenie należy skonsultować ze specjalistą do spraw p.poż. Ewentualne braki w oznakowaniu dróg ewakuacyjnych uzupełnić piktogramami fotoluminescencyjnymi

Zgodnie z normą PN-EN 1838:2013-11 pkt 4.1.2 w pobliżu urządzeń p.poż. np. Hydrantów, ROP oraz punktów pierwszej pomocy należy przewidzieć po dodatkowej oprawie doświetlającej zapewniającej natężenie 5 lx na poziomie podłogi w pobliżu 2m od lokalizacji tych urządzeń.

Nazwa obiektu budowlanego	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr.13 w Bedzinie wraz z kolorystyką elewacji				
Adres obiektu budowlanego	ul. Skalskiego 4 42-500 Będzin				
Przedmiot rysunku	Instalacja elektryczna Plan instalacji oświetleniowej piwnicy		Skala 1:100	Nr. rys. 16.2A-4	
Opracował	Imie	Nazwisko	Specjalność budowlanych	Data	Podpis
Projektant	Stanisław	Hamara	Instalacyjna elektryczna TO-III-/ 83861/18/76	02.2017	
Sprawdzający	Krzysztof	Pacud	Instalacyjna elektryczna SLK04/78 PWOE04	02.2017	