



# WENTYLACJA. RZUT PIĘTRA

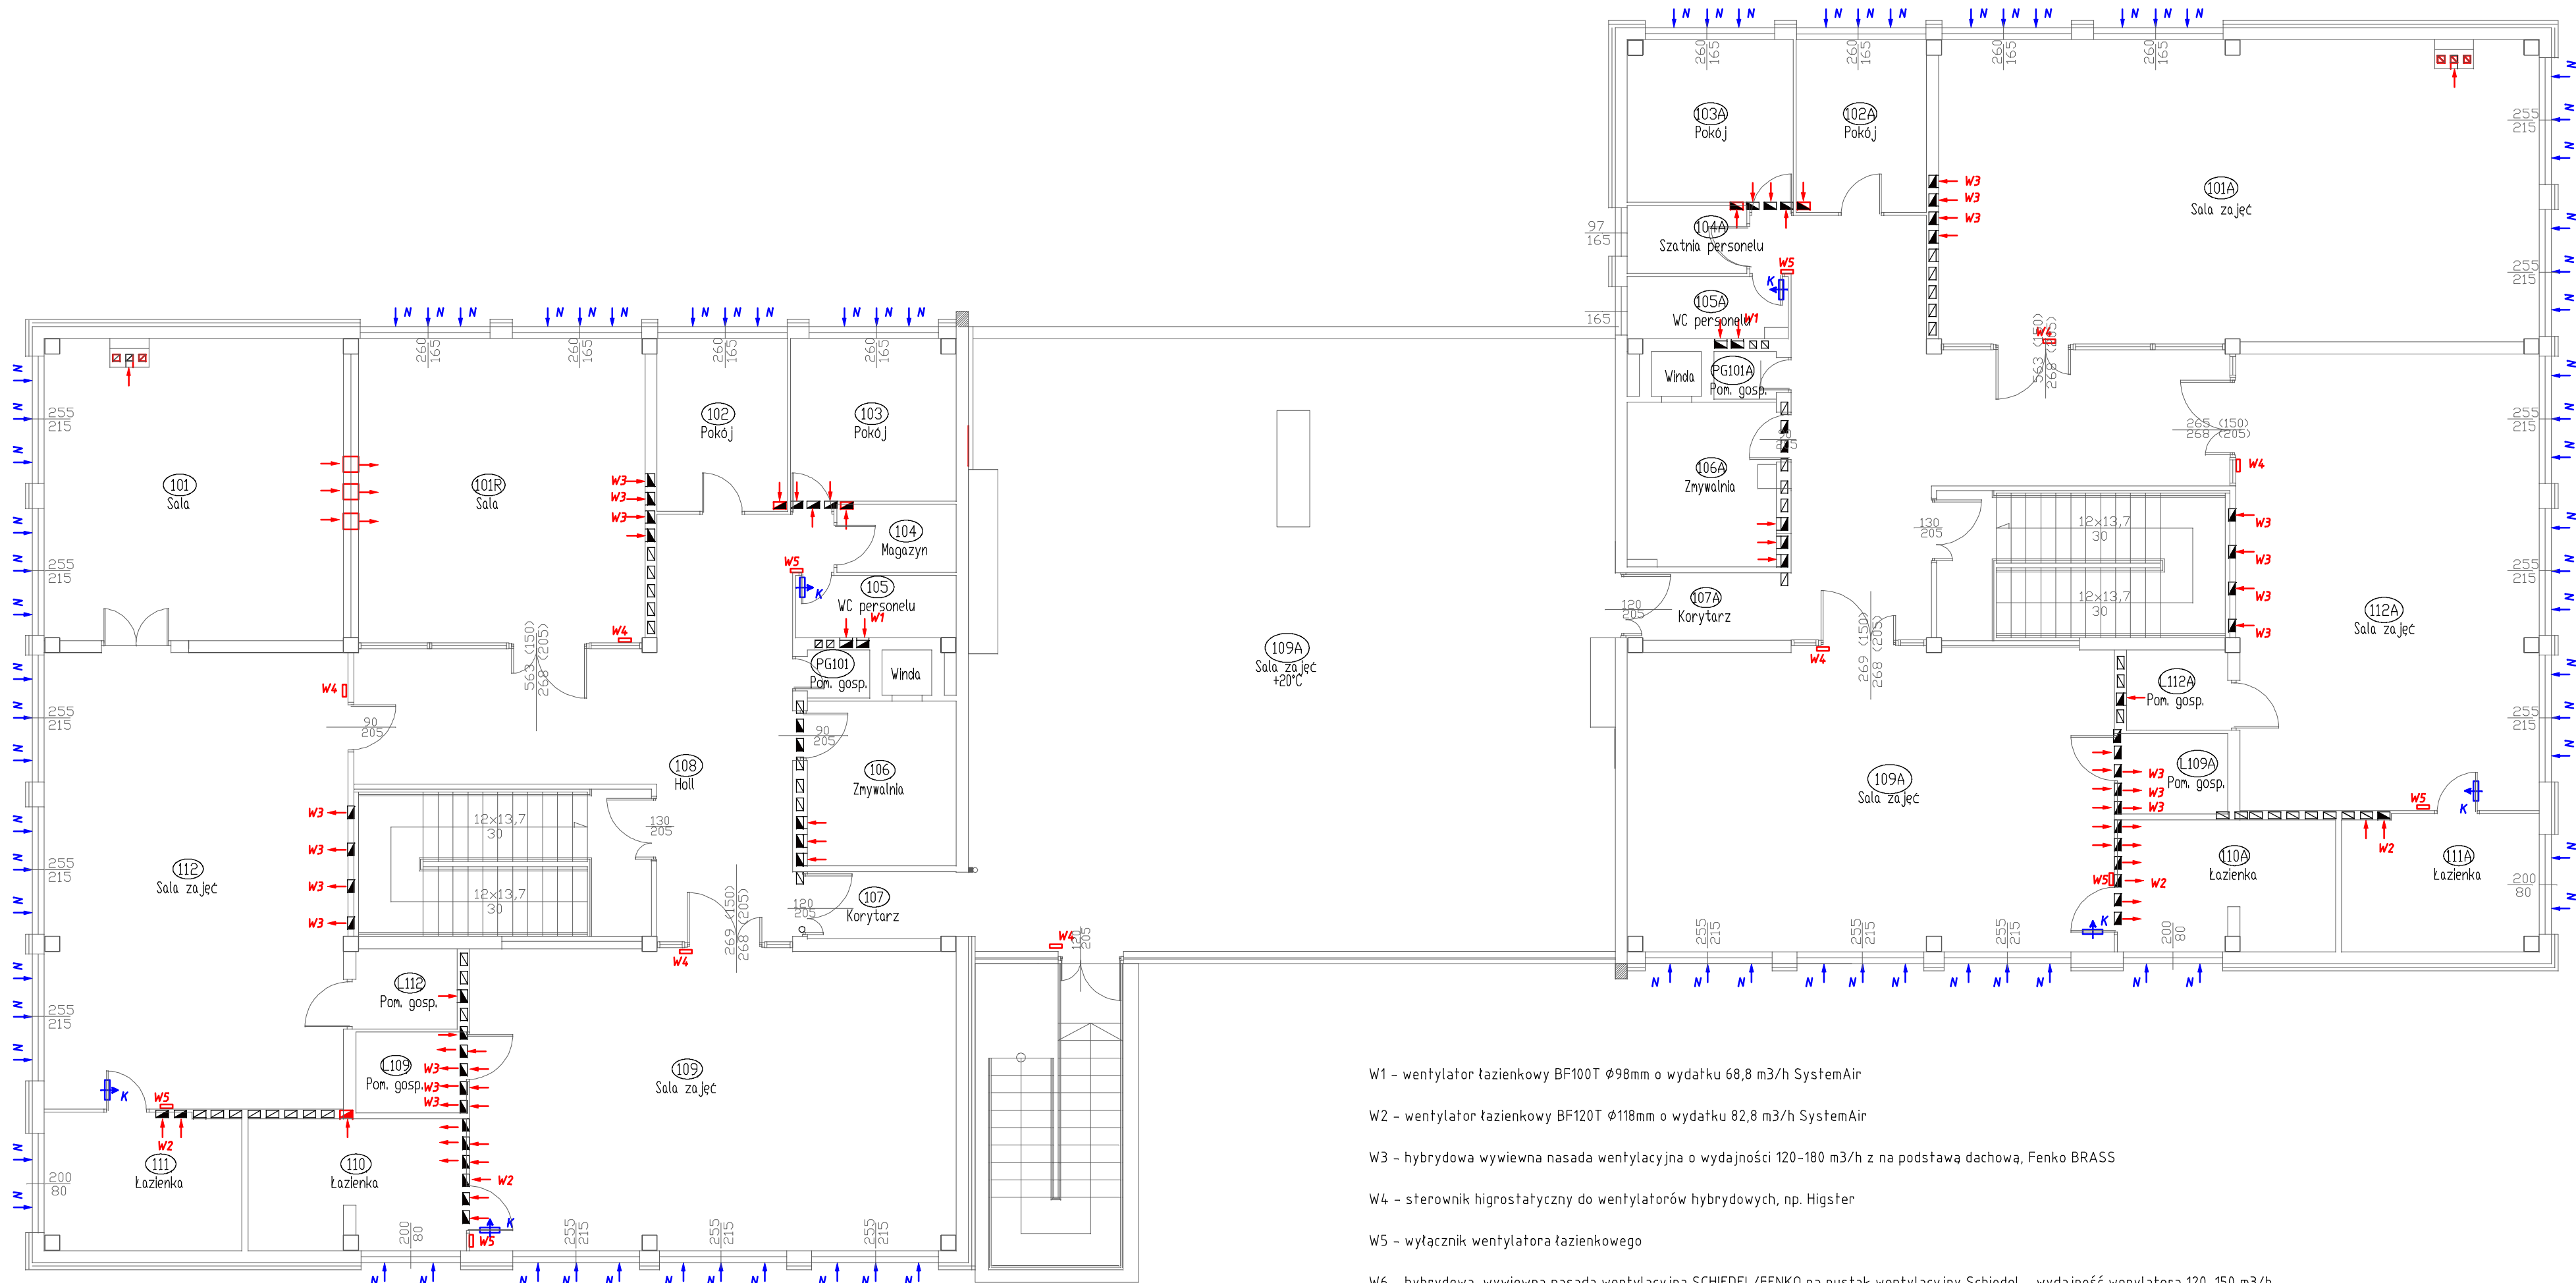

- W1 - wentylator łazienkowy BF100T Ø98mm o wydatku 68,8 m3/h SystemAir
- W2 - wentylator łazienkowy BF120T Ø118mm o wydatku 82,8 m3/h SystemAir
- W3 - hybrydowa wywiewna nasada wentylacyjna o wydajności 120-180 m3/h z na podstawą dachową, Fenko BRASS
- W4 - sterownik higrostatyczny do wentylatorów hybrydowych, np. Higster
- W5 - wyłącznik wentylatora łazienkowego
- W6 - hybrydowa, wywiewna nasada wentylacyjna SCHIEDEL/FENKO na pustak wentylacyjny Schiedel - wydajność wentylatora 120-150 m3/h

- N - nawietrzak okienny
- K - kratka wentylacyjna 15x40cm w dolnej części drzwi
- Ne - nawietrzak podokiennej typu VTK 100 o wydajności 100 m3/h firmy Systmair

		"PRO-POMIAR" s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa tel. 34/ 361 61 35, e-mail: propomiar@interia.pl	
INWESTOR	Miasto Będzin 42-500 Będzin, ul. 11 Listopada 20		
ADRES BUDYNKU	ul. Skalskiego 4, 42-500 Będzin, działka nr ewid. 8/1, k.m. 32 J. ewid. gm. Będzin obręb Będzin		
NAZWA OPRACOWANIA	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 13 PRZY UL. SKAŁSKIEGO 4 W BĘDZINIE		
PRZEDMIOT RYSUNKU	INSTALACJA WENTYLACJI. RZUT PIĘTRA		SKALA RYS.
OPRACOWAŁ	mgr inż. GRZEGORZ WOŹNIAK		02.2017
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. ELŻBIETA WIŚNIEWSKA opr. Bud. Nr. UAN-VIII/83861/11/87		02.2017
SPRAWDZIŁ	mgr inż. PIOTR MAGIERA opr. Bud. Nr. S.A./04-99/PWOS/04		02.2017