Rozdzielnia Eklnoxe TX 3x18 drzwiczki białe-

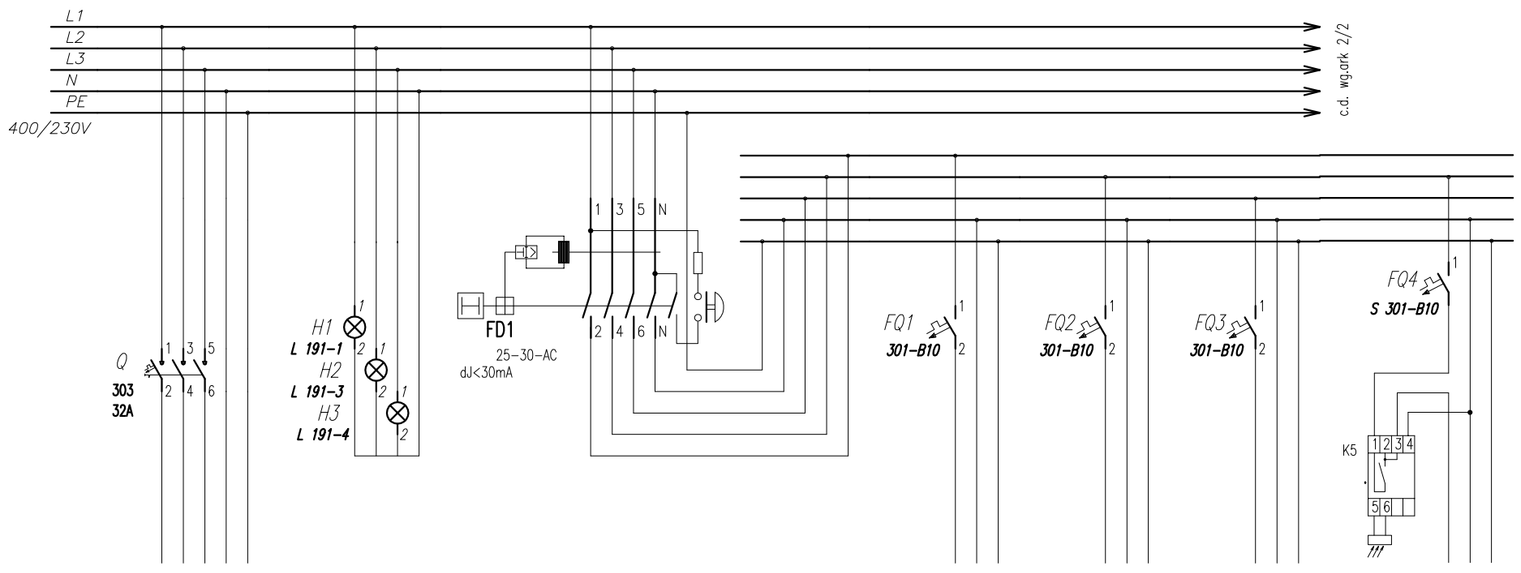

Nr.obwodu	1/5			2/5	3/5	4/5	5/5
Przeznaczenie	Zasilanie z rozdzielni głównej RG	Sygnalizacja. napięcia	Wyłącznik ochronny różnicowoprądowy	Oświetlenie .	Oświetlenie .	Oświetlenie .	Oświetlenie zewnetrzne
Typ przewodu	YDYp(zo)5x10			YDYp(zo)3x1,5	YDYp(zo)3x1,5	YDYp(zo)3x1,5	YDYp(zo)3x2,5
Moc zainstalowana	18 kW	Pi=15,52 kW		1116 W	500W	884 W	480 W

PB

Str.65

Pi=15,52 kW
kj=0,5
Ps=7,77 kW

Układ sieci TN-S
Szybkie wyłączenie zasilania

Nazwa obiektu budowlanego	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr.13 w Bedzinie wraz z kolorystyką elewacji					
Adres obiektu budowlanego	ul. Skalskiego 4 42-500 Będzin					
Przedmiot rysunku	Instalacja elektryczna Schemat rozdzielni T5 ark, 1/2				Skala %	Nr.rys. 16.2A-20/1
	Imie	Nazwisko	Specjalnosc	Nr.uprawnien budowlanych	Data	Podpis
Opracowal						
Projektant	Stanislaw	Hamara	Instalacyjna elektryczna	TO-III-/ 8386 1/18/76	02.2017	
Sprawdzajacy	Krzysztof	Pacud	Instalacyjna elektryczna	SLK/0478 PWOE/04	02.2017	

Rozdzielnia Eklnoxe TX 3x18 drzwiczki białe-

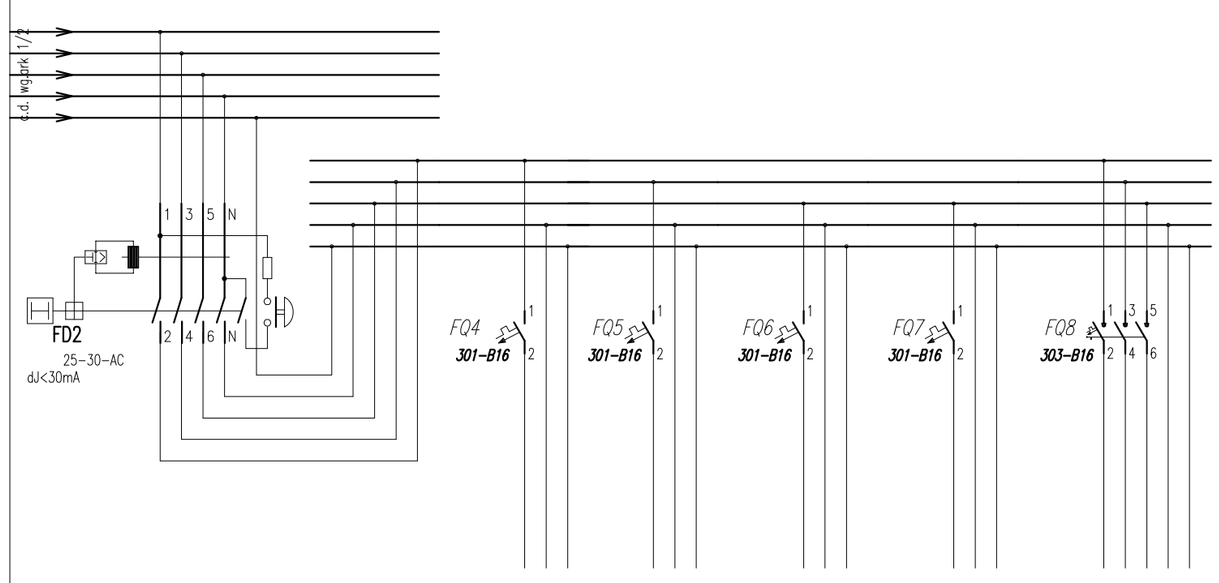

Wyłącznik ochronny różnicowoprądowy	10/5	11/5	12/5	13/5	14/5
	Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe	Gniazda instal. strukturalnej	Gniazda wtykowe	Wypozacz .
	YDYp(zo)3x2,5	YDYp(zo)3x2,5	YDYp(zo)3x2,5	YDYp(zo)3x2,5	YDYp(zo)5x4
	2000 W	2000 W	500 W	2000 W	6000 W

PB

Str.66

Układ sieci TN-S
Szybkie wyłączenie zasilania

Nazwa obiektu budowlanego	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr.13 w Bedzinie wraz z kolorystyką elewacji					
Adres obiektu budowlanego	ul. Skalskiego 4 42-500 Będzin					
Przedmiot rysunku	Instalacja elektryczna Schemat rozdzielni T5 ark, 2/2				Skala %	Nr.rys. 16.2A-20/2
	Imie	Nazwisko	Specjalnosc	Nr.uprawnien budowlanych	Data	Podpis
Opracowal						
Projektant	Stanislaw	Hamara	Instalacyjna elektryczna	TO-III-/ 8386 1/18/76	02.2017	
Sprawdzajacy	Krzysztof	Pacud	Instalacyjna elektryczna	SLK/0478 PWOE/04	02.2017	