
[illegible]

| | |
|---------------------------|---|
| Nazwa obiektu budowlanego | Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr.13 w Bedzinie wraz z kolonystyką elewacji |
|---------------------------|---|

[illegible]

| Układ sieci | TN-S |
|-----------------------------|-----------|
| Systemy wyłączenia napięcia | Wszystkie |

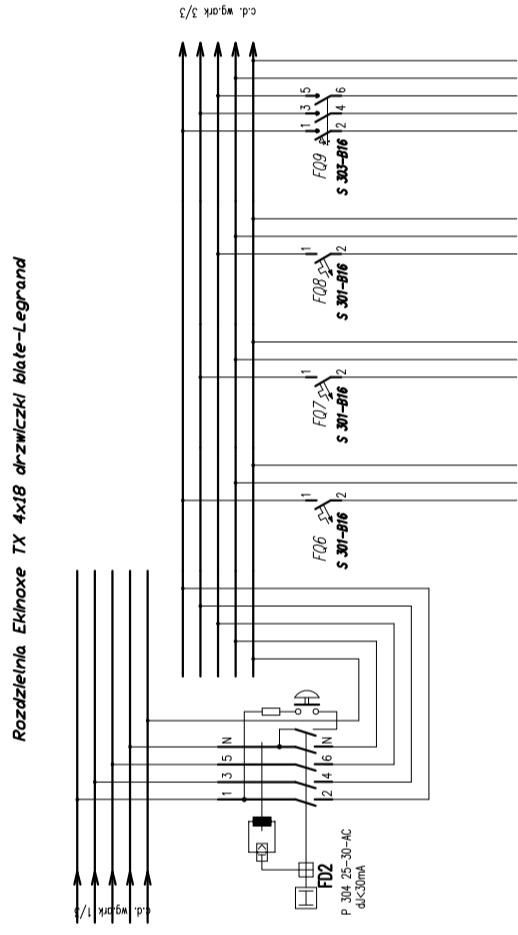


| | 10/2 | 11/2 | 12/2 |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|
| Wyłącznik ochrony rdzenioprądkowej | Głazob wykonec | Głazob wykonec | Rezerwa |
| | YIP1prcz30x6,5 2000 V | YIP1prcz30x6,5 2000 V | Rezerwa |

| | |
|------------------------------|--|
| Nazwa obiektu budowlanego | Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr.13 w Bedzinie wraz z kolonystyką elewacji |
|------------------------------|--|

[illegible]

| Układ sieci | TN-S |
|-------------------|---------------|
| Struktura systemu | Wielokrotność |

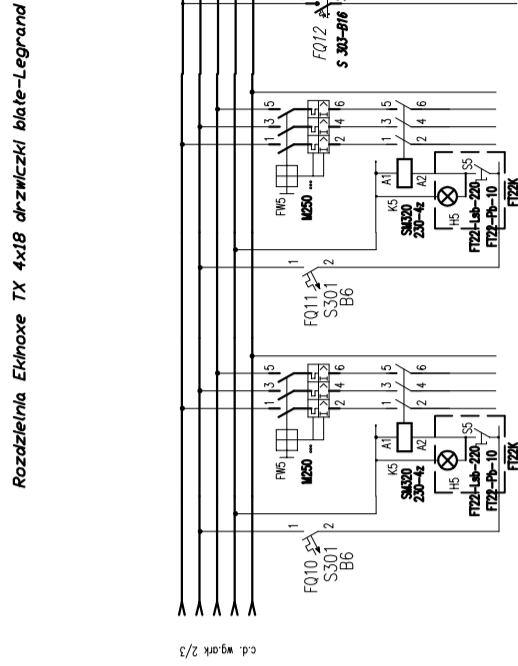

| | 13/3 | 14/3 | 15/3 | 16/3 | 17/3 |
|-----------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Zadane stereois | Wentyl for darynia | Zadane stereois | Wentyl for darynia | Kuchnia | 2ny4Kno |
| | 5-25c5oz4d A001 | | 5-25c5oz5d A 0001 | YD16c5oz4 A 0002 | YD16c5oz4 A 0004 |

| | |
|---------------------------|---|
| Nazwa obiektu budowlanego | Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr.13 w Bedzinie wraz z kolorystyką elewacji |
|---------------------------|---|

| | | |
|---------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Adres obiektu budowlanego | ul. Stankiewicza 4 | 42-500 Bełżychy |
| Priordytet rysunku | Inwestycja realizowana przez Skarbiek | Scala 1:100 |
| Opracował | Imię Nazwisko | Data Podpis |
| Projektant | Stanisław Hamara | 10-07-2017 |
| Sprawdzający | Krzysztof Pacud | 10-07-2017 |

| | |
|-------------|------|
| Układ sieci | TN-S |
|-------------|------|