
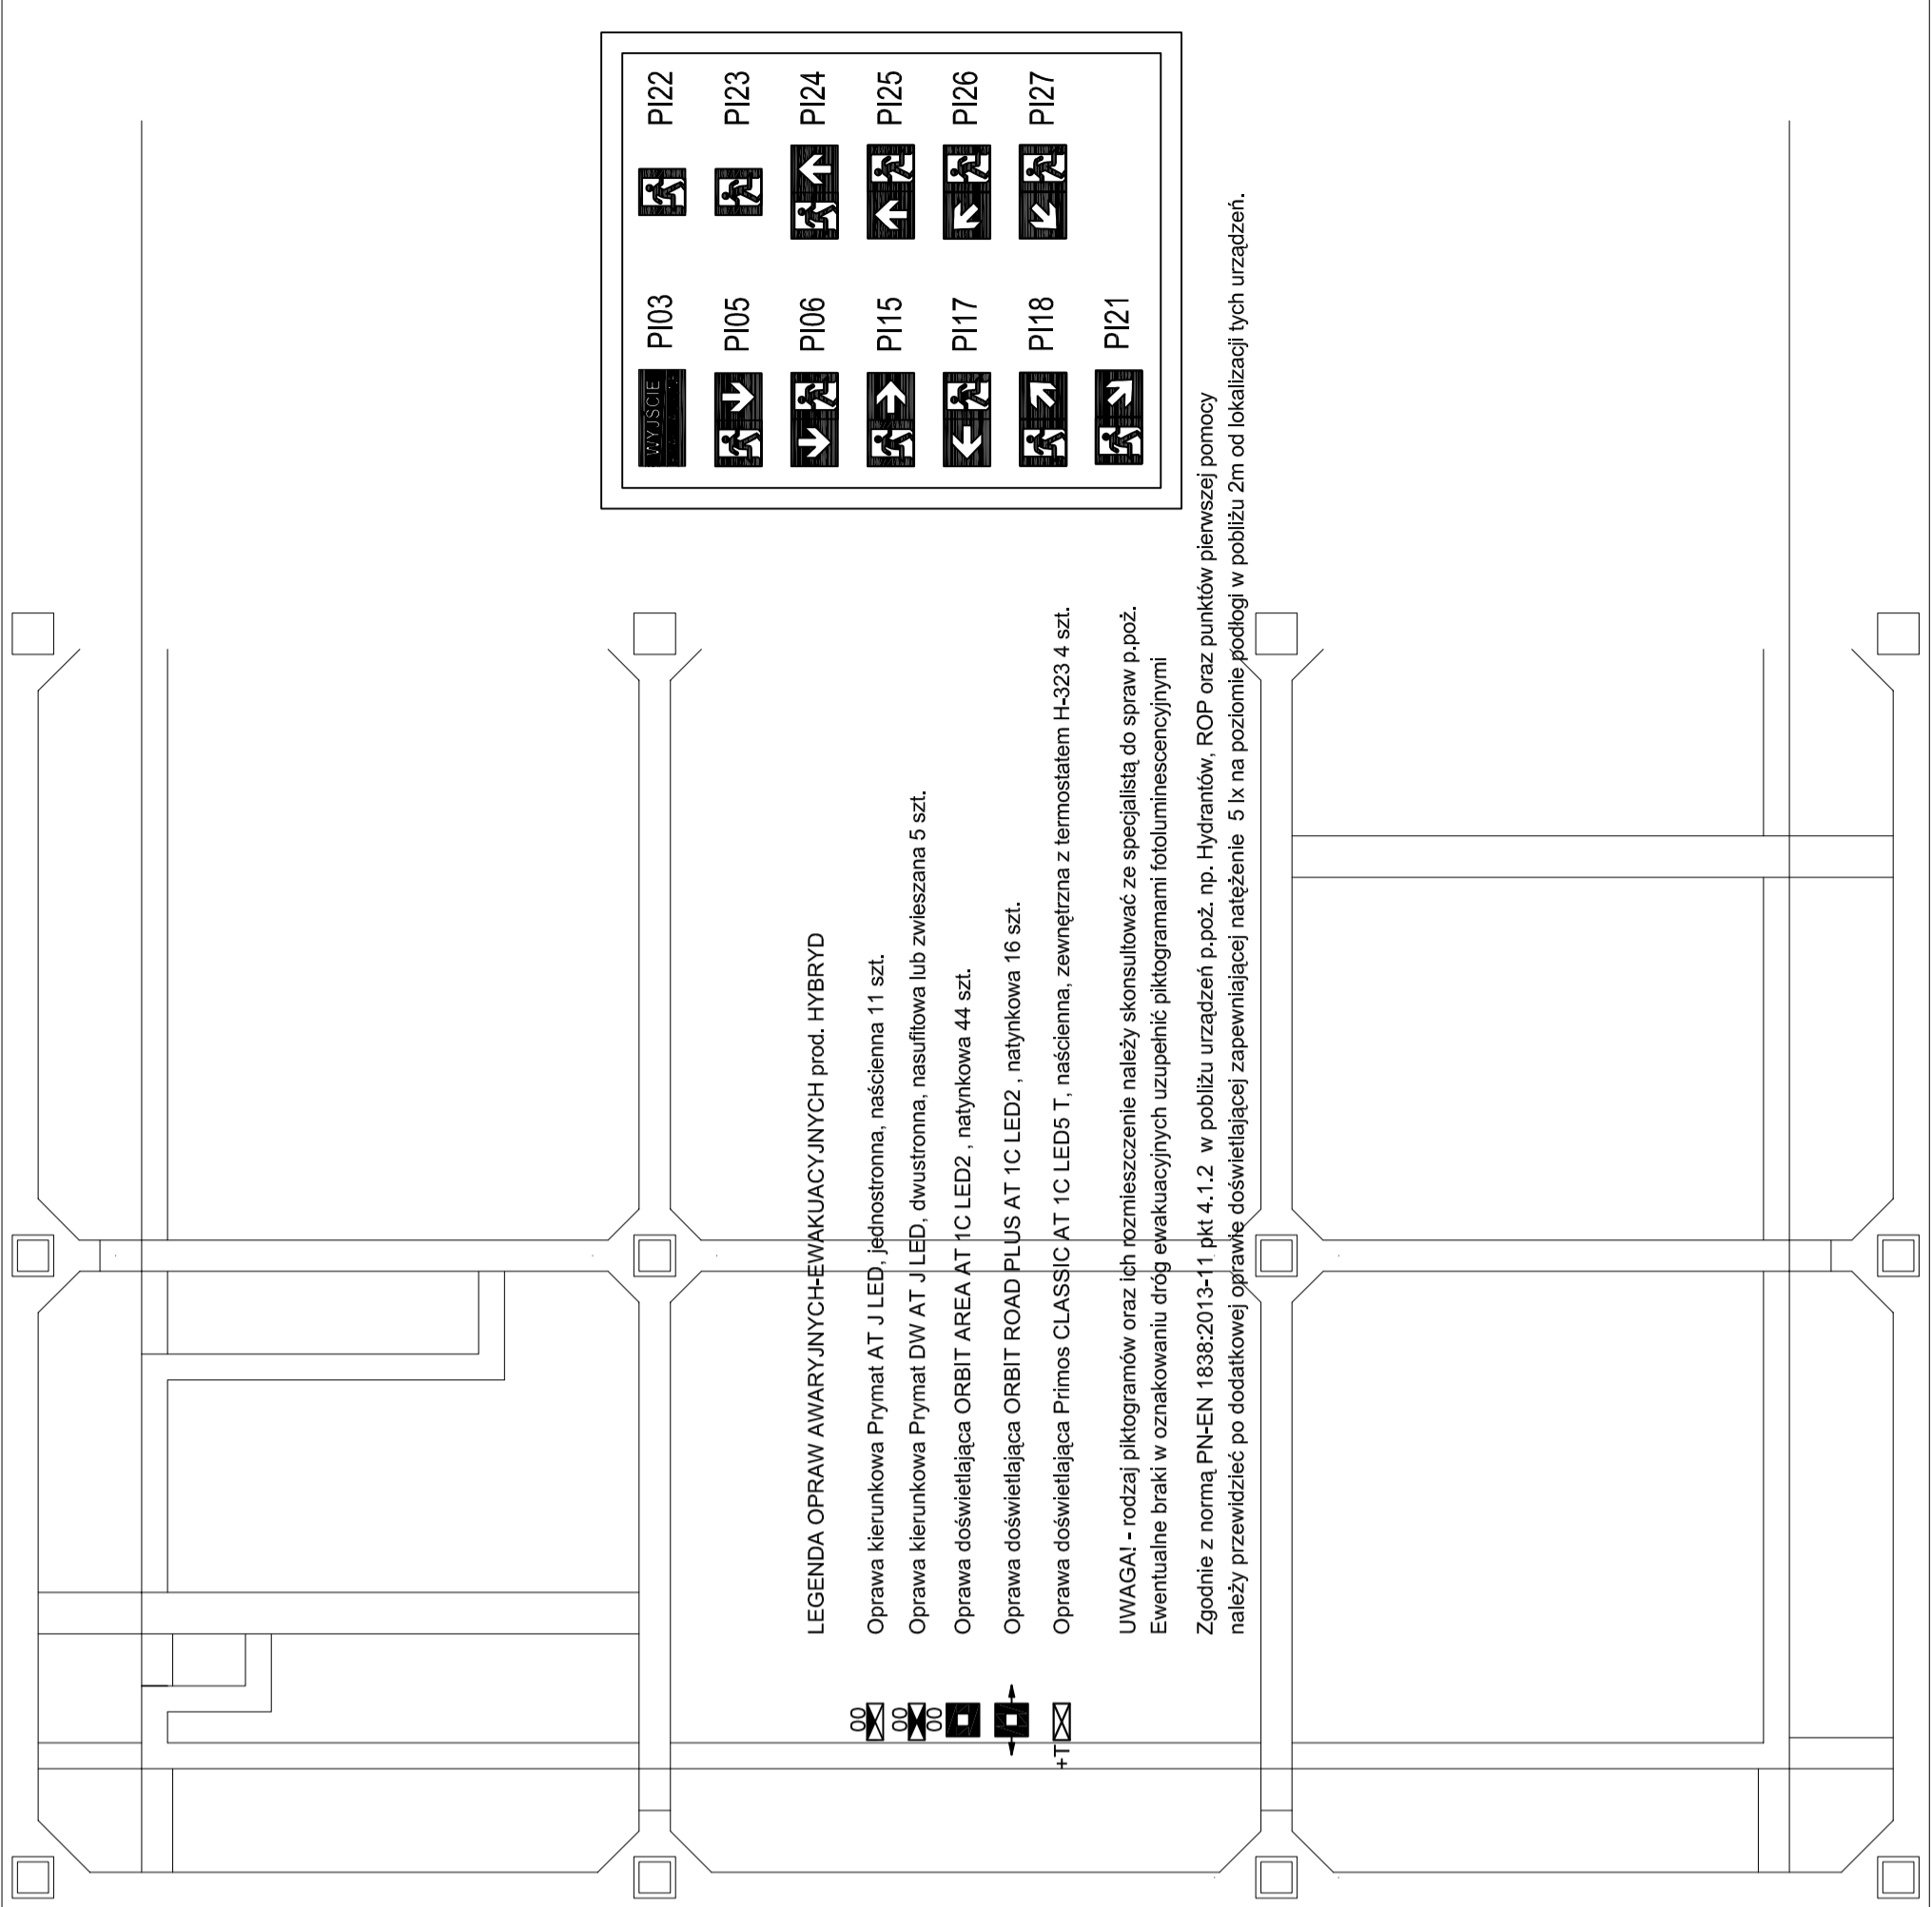


Lista oprav						
Indeks	Producent	Nazwa artykułu	Numer artykułu	Wyposażenie	Strumień świetlny	Współczynnik konserwacji
1	PHILIPS	WT460C L1300 1xLED42S/840 VWB		1xLED42S/840/-	4200 lm	0.8
2	PHILIPS	WT460C L1300 1xLED23S/840 VWB		1xLED23S/840/-	2300 lm	0.8
				Moc przyłączowa	Liczba	
				33 W	6	
				17.3 W	13	

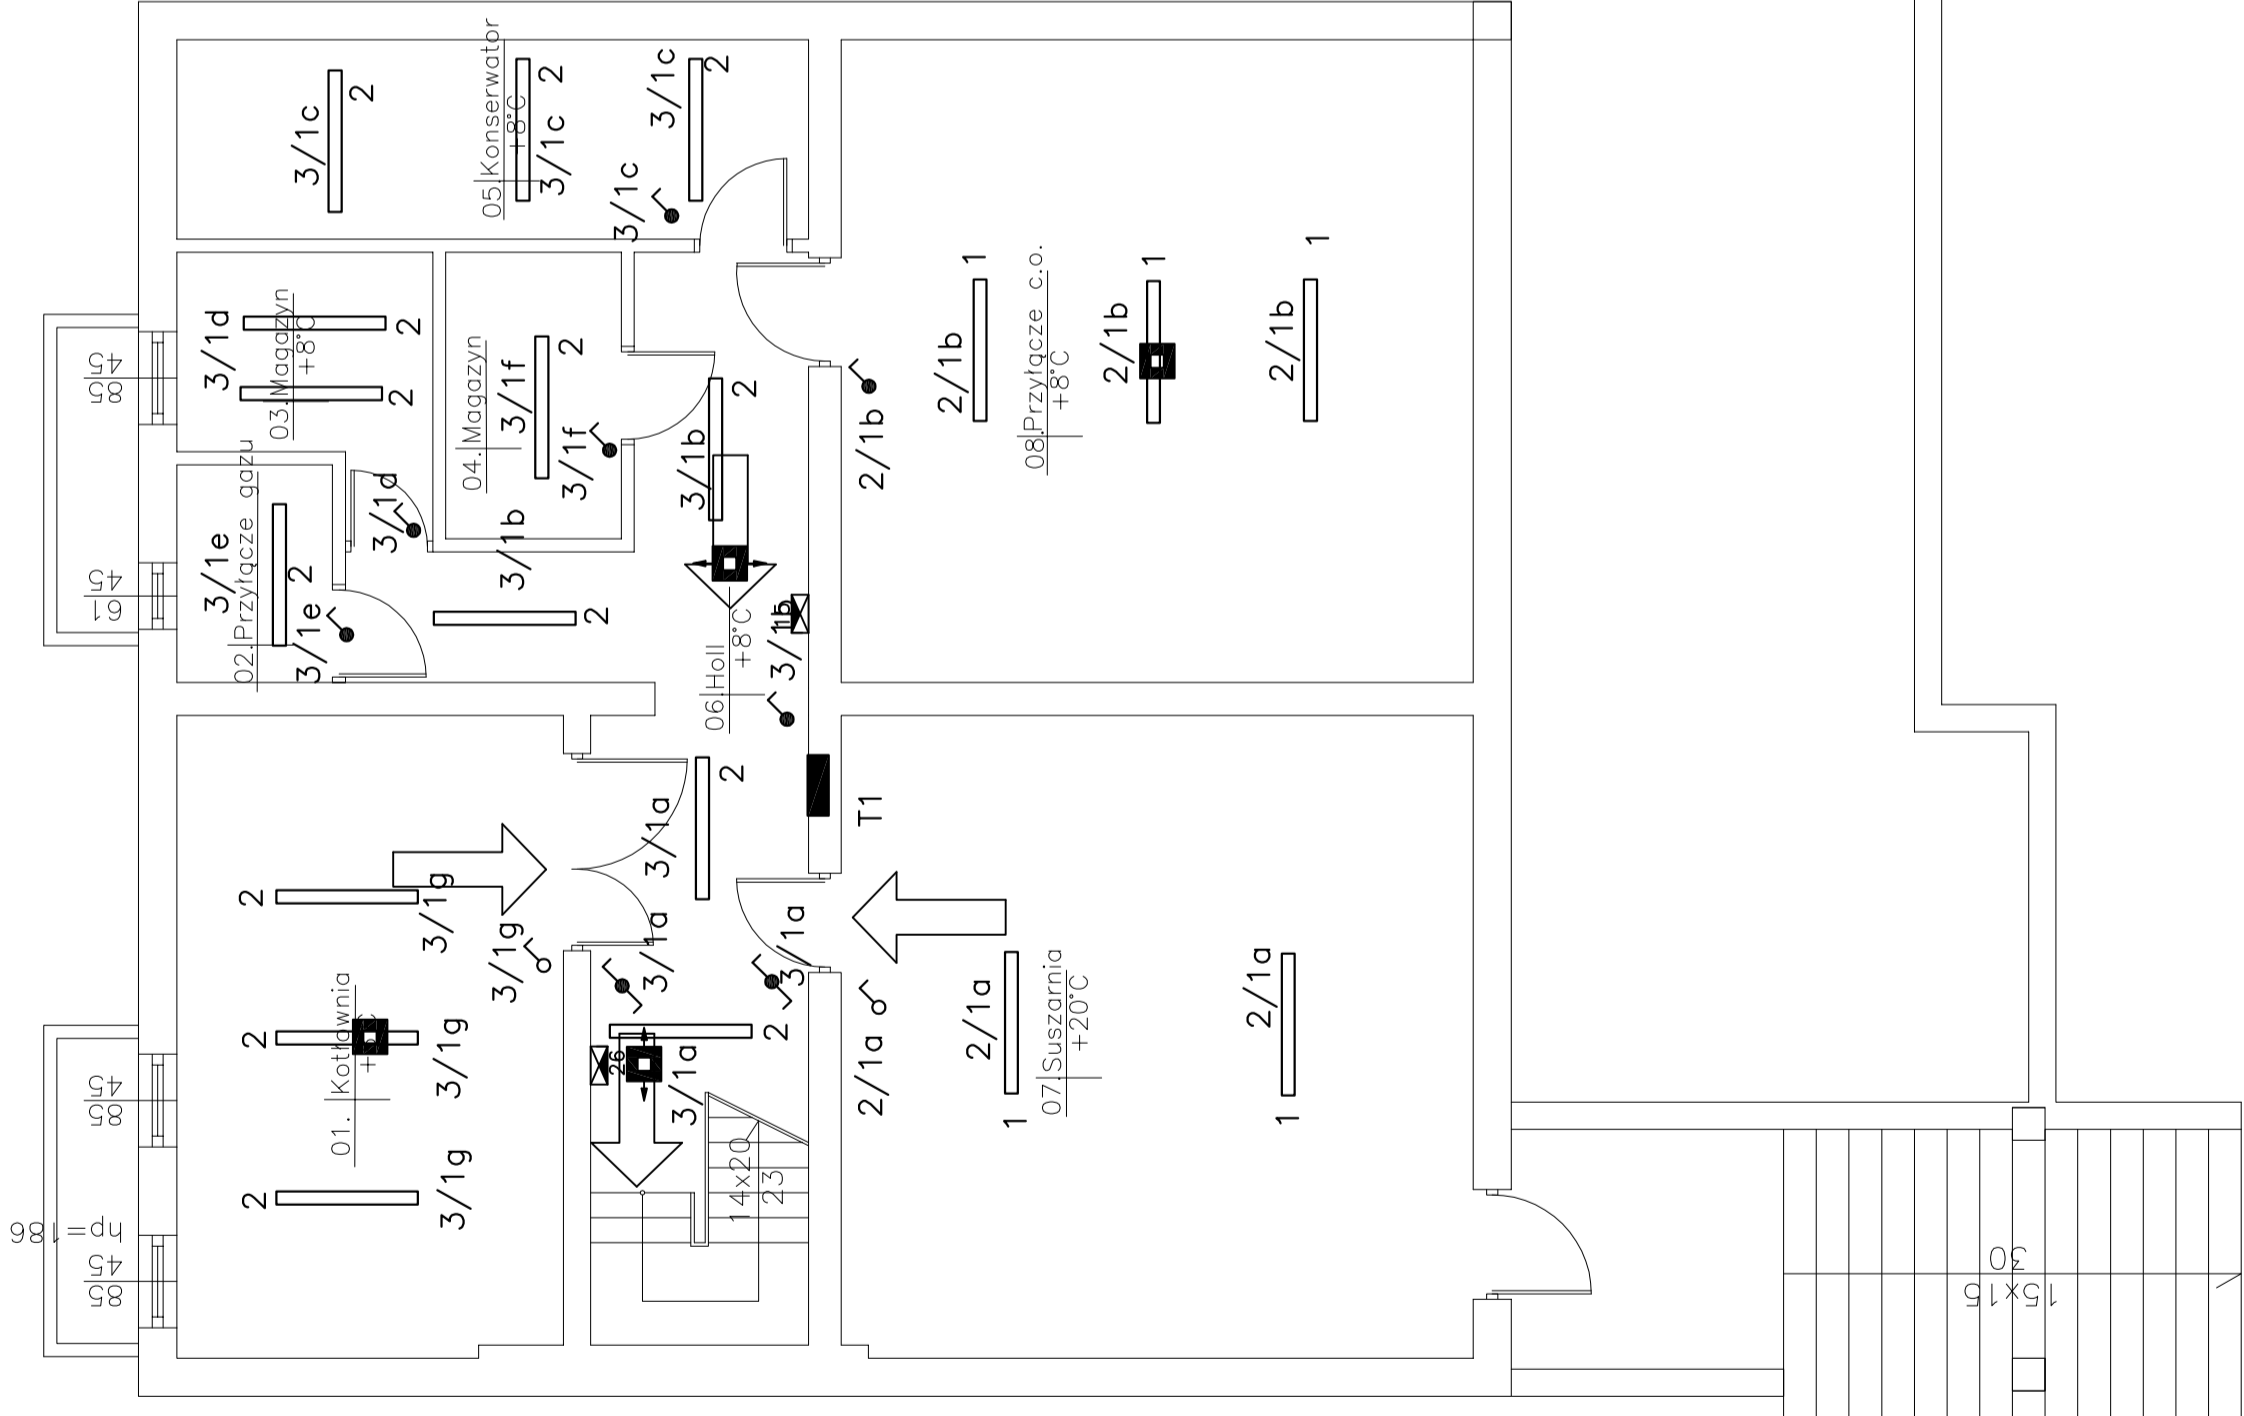

WYŚCIE	PI03	PI22
↓	↓	↖
↖	PI05	PI23
↖	↓	↖
↓	PI06	↖
↖	↓	↖
↖	PI15	↖
↖	↖	↖
↖	PI17	↖
↖	↖	↖
↖	PI18	↖
↖	↖	↖
↖	PI21	

LEGENDA OPRAW AWARYJNYCH-EWAKUACYJNYCH prod. HYBRYD

- Oprawa kierunkowa Pymat AT J LED, jednostronna, naścienna 11 szt.
- Oprawa kierunkowa Pymat DW AT J LED, dwustronna, nasufitowa lub zwieszana 5 szt.
- Oprawa doświetlająca ORBIT AREA AT 1C LED2 , natynkowa 44 szt.
- Oprawa doświetlająca ORBIT ROAD PLUS AT 1C LED2 , natynkowa 16 szt.
- Oprawa doświetlająca Primos CLASSIC AT 1C LED5 T, naścienna, zewnętrzna z termostatem H-323 4 szt.

UWAGA! - rodzaj piktogramów oraz ich rozmieszczenie należy skonsultować ze specjalistą do spraw p.poż. Ewentualne braki w oznakowaniu dróg ewakuacyjnych uzupełnić piktogramami fotoluminescencyjnymi

Zgodnie z normą PN-EN 1838:2013-11 pkt 4.1.2 w pobliżu urządzeń p.poż. np. Hydrantów, ROP oraz punktów pienuszej pomocy należy przewidzieć po dodatkowej oprawie doświetlającej zapewniającej natężenie 5 lx na poziomie podłogi w pobliżu 2m od lokalizacji tych urządzeń.

PB					Str.44	
Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr. 13 w Bedzinie wraz z kolorystyką elewacji						
ul. Skalskiego 4 42-500 Będzin						
Nazwa obiektu budowlanego	Instalacja elektryczna Plan instalacji oświetleniowej piwnicy				Skala 1:100	Nr.rys. 16.2A-4
Adres obiektu budowlanego						
Przedmiot rysunku	Imię	Nazwisko	Specjalność	Nr.uprawnień budowlanych	Data	Podpis
Opracował						
Projektant	Stanisław	Hamara	Instalacyjna elektryczna	TO-III/- 83861/18/76	02.2017	
Sprawdzający	Krzysztof	Pacud	Instalacyjna elektryczna	SLK/0478 PWOE/04	02.2017	