


Schemat pompowni P-1

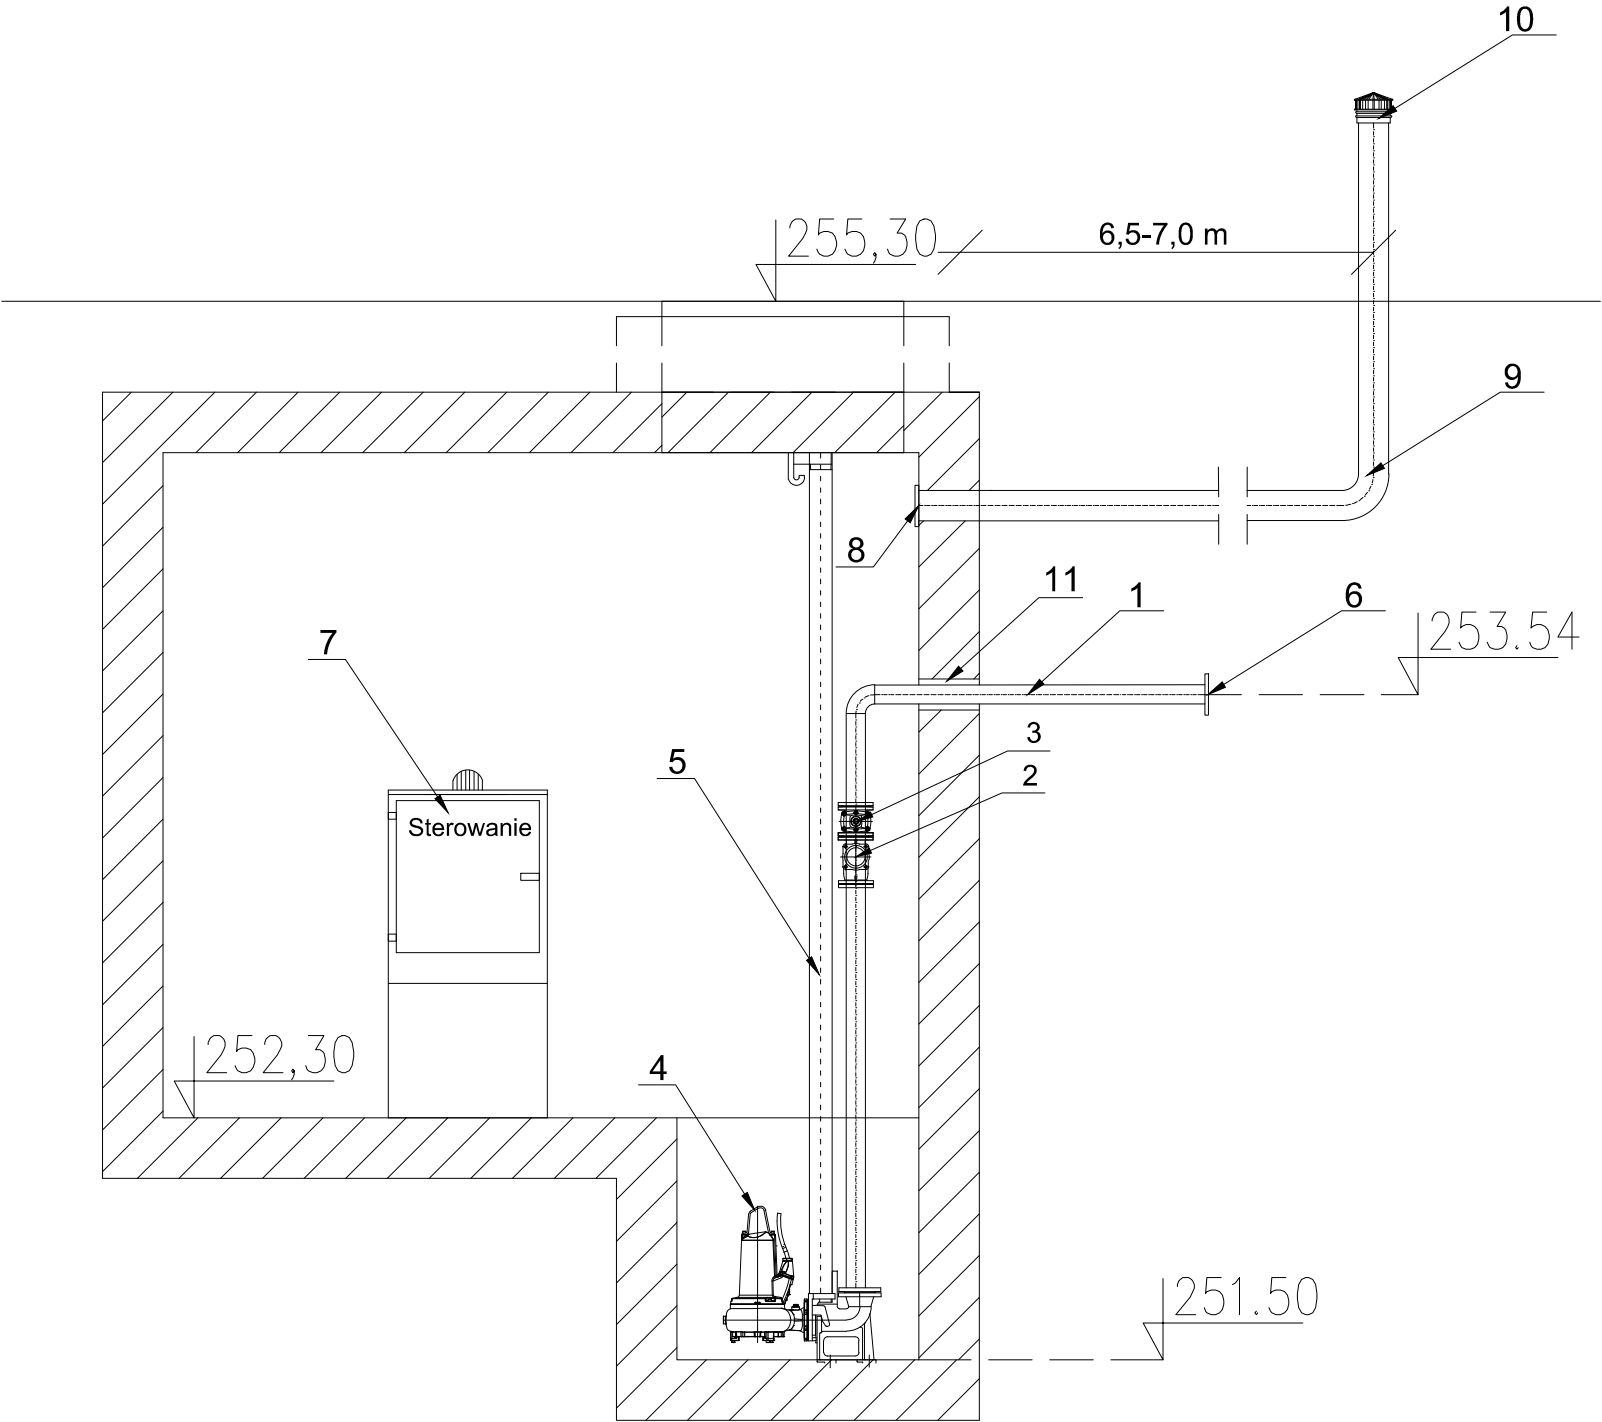

| | Nazwa elementu | szt. |
|----|---|------|
| 1 | Orurowanie DN65 stal nierdzewna | mb. |
| 2 | Zawór kulowy zwrotny DN65 | 1 |
| 3 | Zasuwa DN65 | 1 |
| 4 | Pompa Q=4,44 l/s Hp=3,44 m P2= 0,9 kW In= 6,1 A | 1 |
| 5 | Prowadnica do pomp | 1 |
| 6 | Kołnierz normowy DN65 | 1 |
| 7 | Szafa sterownicza | 1 |
| 8 | Wentylator osiowy DN100 | 1 |
| 9 | Przewód wentylacyjny DN100 stal | 1 |
| 10 | Nasada wentylacyjna obrotowa DN100 | 1 |
| 11 | Przejście szczelne | 1 |

| | | |
|--|---|----------------------|
| „Wykonanie dokumentacji projektowej dla instalacji fontann w rejonie ulicy Brzozowickiej w Będzinie” | | |
| Inwestor: | Obiekt: | |
| Urząd Miasta Będzin, Ul. 11 Listopada 20 42-500 Będzin | ULICA BRZOSOWICKA- RZĘKA CZARNA PRZEMŚLA W BĘDZINIE Działka nr. ew.: 137/7, 137/6, 137/5, 35, 15/5 Obręb ewidencyjny 0001, Będzin | |
| Projektant: | Tytuł rysunku: | |
| UL. BRAZYLJSKA 10A, LOK. 37 03-946 WARSZAWA | Schemat pompowni P-1 | |
| | Numer rysunku: | Nr umowy: |
| | 9 | WRM-RI.272.13.2017 |
| Zespół projektowy: | Skala: - | Data: Grudzień, 2017 |
| projektant: mgr inż. Mariusz Borzym (nr upr. MAZ/0056/POOS/12) opracował: mgr inż. Marcin Muszyński | | |