



Projektowana szafa TK

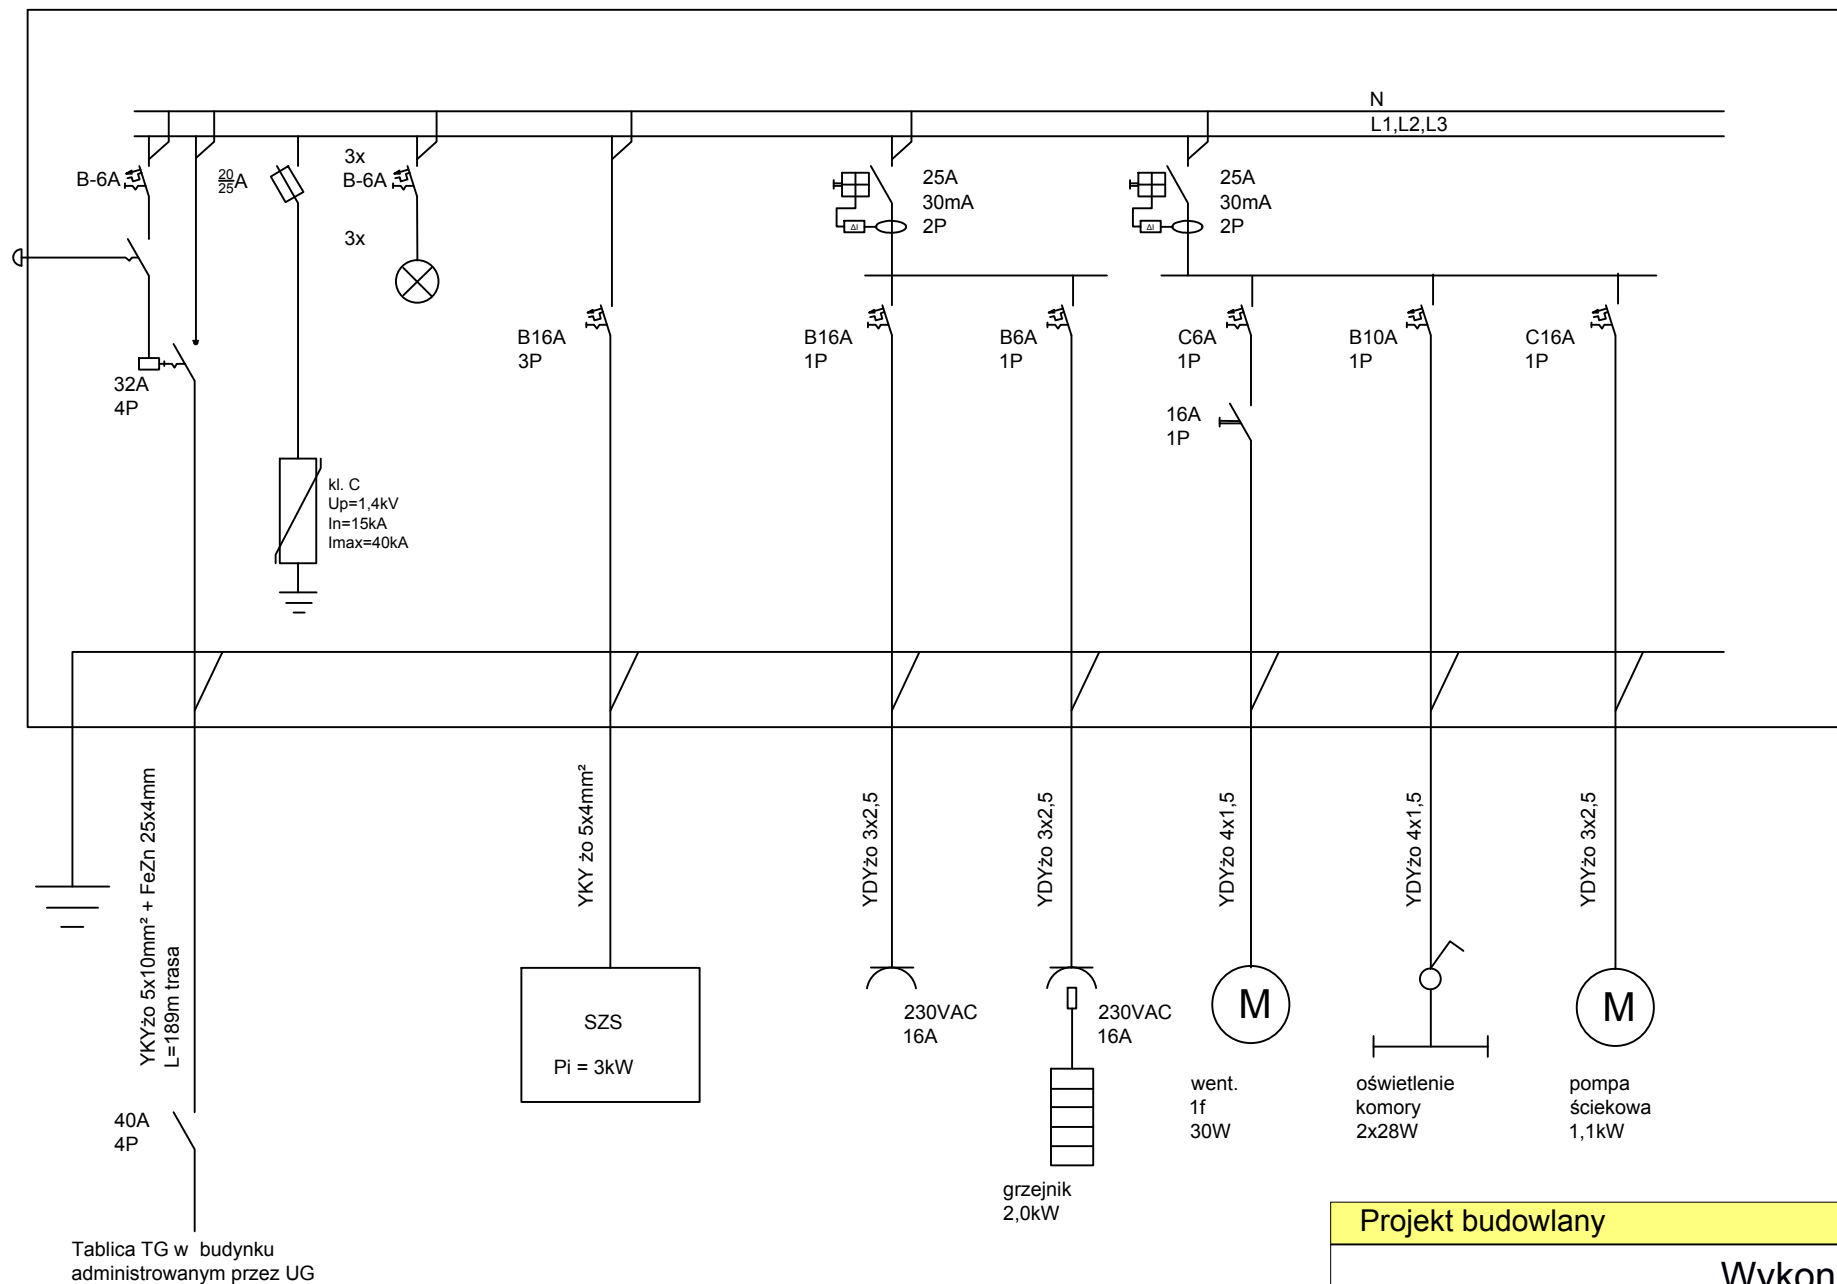

UWAGA:

1. Układ sieci TT
2. Środek ochrony przeciwporażeniowej przy uszkodzeniu (przed dotykiem pośrednim)
 - ochrona przez samoczynne wyłączenie zasilania wg PN-HD-60364-4-41 realizowane przez wyłącznik RCD
 - urządzenia II kl. ochronności
 - urządzenia III kl. ochronności (układ zasilania SELV)

Projekt budowlany		Branża elektryczna	
„Wykonanie dokumentacji projektowej dla instalacji fontann w rejonie ulicy Brzozowickiej w Będzinie”			
Inwestor:		Obiekt:	
Urząd Miasta Będzin, Ul. 11 Listopada 20 42-500 Będzin		ULICA BRZOSOWICKA- RZĘKA CZARNA PRZEMSKA W BĘDZINIE Działka nr. ew.: 137/7, 137/6, 137/5, 35, 15/5, 15/3 Obręb ewidencyjny 0001, Będzin	
Projektant:		Tytuł rysunku:	
 UL. BRAZYLJSKA 10A, LOK. 37 03-946 WARSZAWA		Schemat - szafa TK	
		Numer rysunku:	Nr umowy:
		3	WRM-RI.272.13.2017
Zespół projektowy:		Skala: -----	Data: Grudzień, 2017
Projektant:	mgr inż. Ryszard Kieś Wa-28/94		
Sprawdzający:	mgr inż. Jacek Łukasik MAZZ/0085/POOE/03		