
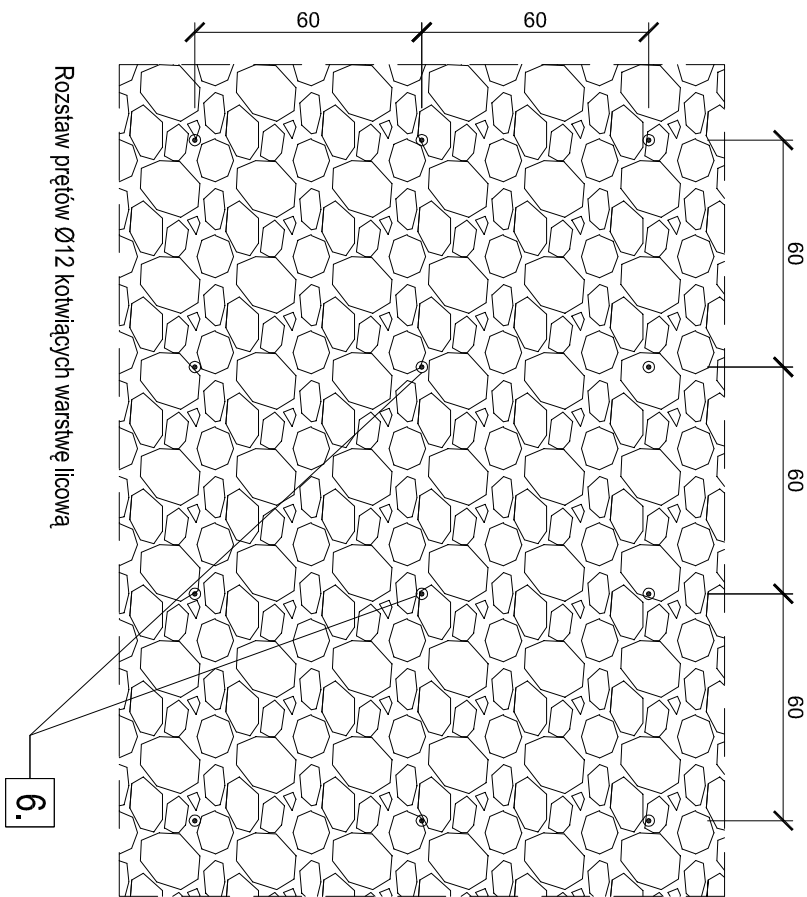
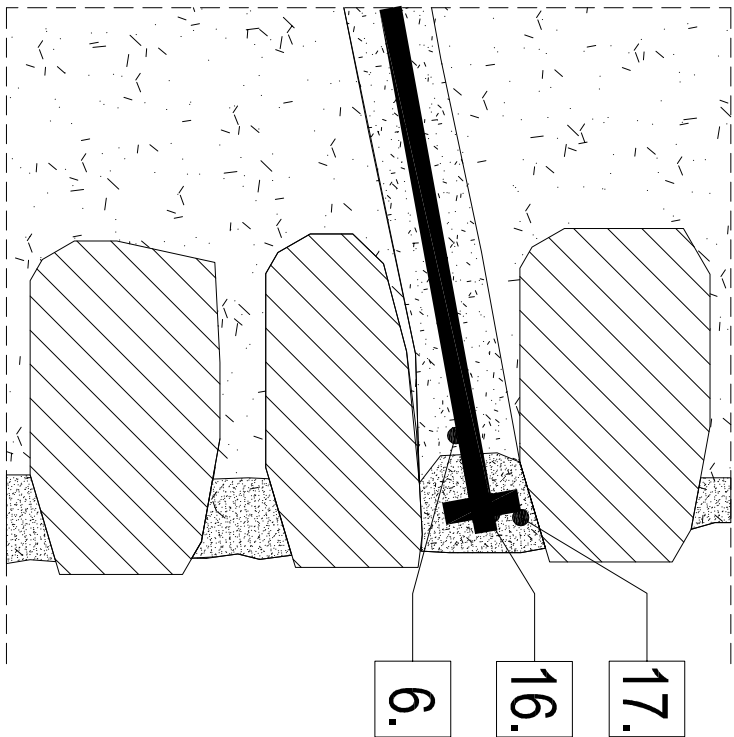


PRZEKRÓJ C-C
Odcinki muru z zachowanym licem
ETAP II i ETAP III

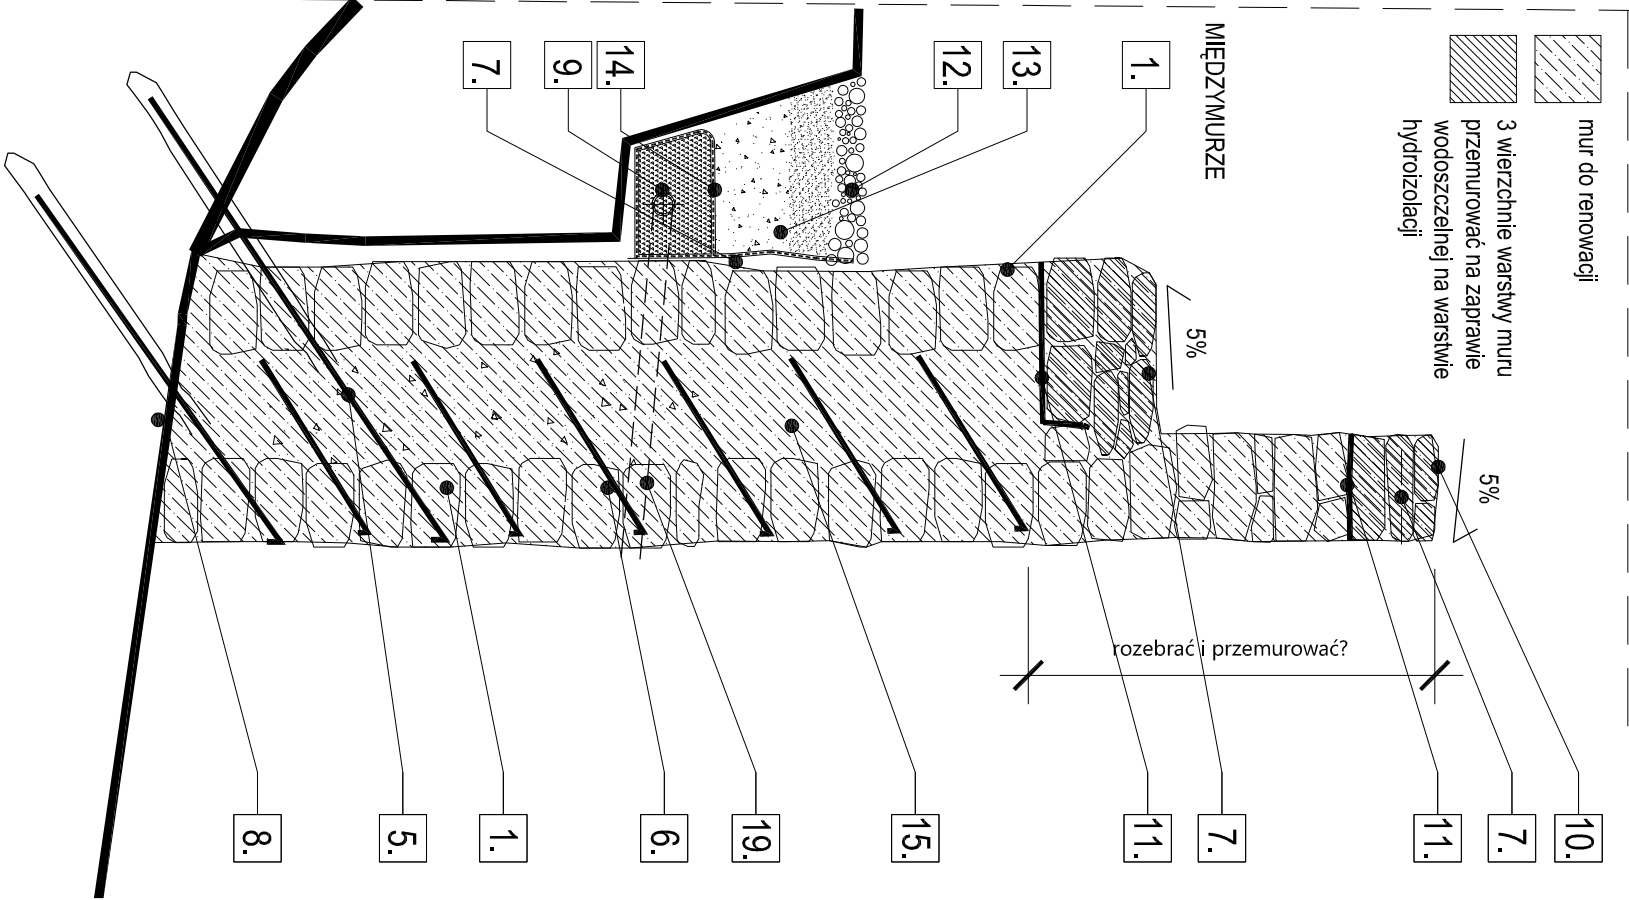

OPIS / KONSTRUKCJA

- Zachowany mur do renowacji i spoinowania. Warstwa wewnętrzna do iniekcji
- Część do odbudowy - kamień tynkobeton C 15/20
- Obrzutka cementowa zbrojona siatką
- Siatki zgrzewane Ø8, 100x100 w poziomach warstwowaniu
- Kotwy stal Ø20, 1200x500
- Kotwy stal Ø12, 600x600
- Zaprawa wodoszczelna w spoinach w 3 ostatnich warstwach kamieni na koronie muru
- Skala rodzina
- Drenaż wg projektu drenażu
- Na koronach muru wykonać 5% spadek w kierunku zewnętrznym. Do układania i murowania ostatnich trzech warstw ciosów kamiennych należy stosować zaprawę wodoszczelną. Pod więźzącą warstwą kamienia korony muru oraz po rozbiórce murów przed odbudową wykonać na istniejącej skale warstwę hydroizolacji szalaniem uszczelniającym
- Żwir
- Warstwa rozciągająca
- Geowłókna
- Warstwa wewnętrzna
- Nakładka stal Ø30-Ø50
- Spoina
- Ceramizna rurka drenażowa, wyprowadzona na zewnątrz muru wg projektu drenażu opaskowego

UWAGA:

- Podane wyzniki są uśrednione. Dokładne wyzniki sprawdzić na miejscu budowy. Przed przystąpieniem do rozbiórki wykonać dokładną inwentaryzację stanu istniejącego. Odbudować w wyznaczeniach takich jak istniejące. Znaczące odchyłki od projektu skonsultować z projektantem.
- Konstrukcja zaskrzepów na oddzielnym rysunku nr 1702_03_205
- Zakres rozbiórki muru do ustalenia w ramach nadzoru, po ocenie aktualnego stanu muru.
- Rozprzątnąć z opisem technicznym.
- Ukształtowanie powierzchni korony muru uzgodnić z konserwatorem

Opis
1. OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ.U. NR 24/94 POZ.83 Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R.)
2. NIE WOLNO ODMIERZAĆ ŻADNYCH WYMIARÓW Z TEGO RYSUNKU OBOWIAZKIEM WYKONAWCY ROBOT JEST SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE I PRZEKAZAĆ INFORMACJE O ZMIANACH W WYMIARACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO.

Investor
Muzeum Zagłębia w Będzinie
ul. Świerczewskiego 15, Będzin
Biuro projektowe
masa architektki
ul. Okrzei 15/25 I, 40-126 Katowice
www.masaarchitektka.pl
tel. 796415675

Temat projektu
Wzmocnienie, renowacja i naprawa przy jednoczesnym zachowaniu oryginalnej substancji zabytkowej obwodowego muru zewnętrznego Zanku wraz z przyporami z podziałem na etapy

Adres inwestycji
ul. Zankowa 1, Będzin
Projektował
dr inż. Zbigniew Pająk
SLK/BO/2588/01
Sprawdził pod względem konstrukcyjnym
dr h. inż. Łukasz Drobiec
SLK/1480/POOK/06

STAN PROJEKTOWANY
PRZEKRÓJ C-C

Nr. Projektu 1702 Stan Projektowany

Data 06.2017 Branża KONSTRUKCJA

Data wydruku ewidencji 1702_03_204
Skala 1:50